


## CombiSump

Verticale dompelpomp volgens  
ISO 2858, EN 733, API 610

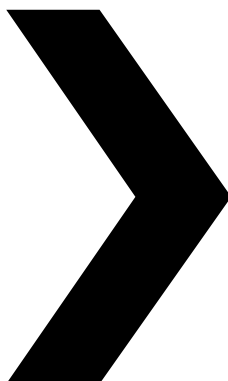

---

REVISIE: CS/NL (2502) 5.6

---



## EG-Verklaring van overeenstemming

(Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II-A)

### Producent

SPX Flow Technology Assen B.V.  
Dr. A.F. Philipsweg 51  
9403 AD Assen  
Nederland

verklaart hierbij dat alle pompen, van de pompfamilies CombiFlex(U)(B), CombiPrime H, CombiMag, CombiMagBloc, CombiPro(L)(M)(V), CombiPrime V, CombiSump, CombiTherm, CombiWell, FRE, FRES, FREF, FREM, KGE(L), KGEF, MCH(W)(S), MCHZ(W)(S), MCV(S), zowel geleverd zonder aandrijving, geleverd met aandrijving, in overeenstemming zijn met de bepalingen van richtlijn 2006/42/EG (zoals laatstelijk gewijzigd) en waar van toepassing de volgende richtlijnen & normen:

- EG richtlijn 2014/35/EU, "Laagspanningsrichtlijn"
- EG richtlijn 2014/30/EU, "Elektromagnetische compatibiliteit"
- normen EN-ISO 12100, EN 809
- norm EN 60204-1 indien toepasselijk

De pompen waarop deze verklaring betrekking heeft mogen pas in gebruik worden gesteld nadat deze op de door de fabrikant voorgeschreven wijze zijn geïnstalleerd en, in voorkomend geval, nadat het totale systeem waarvan deze pompen deel uitmaken, is gemaakt om te voldoen aan alle toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

## Inbouwverklaring

(Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II-B)

### Producent

SPX Flow Technology Assen B.V.  
Dr. A.F. Philipsweg 51  
9403 AD Assen  
Nederland

verklaart hierbij dat de gedeeltelijke voltooide pomp (Back-Pull-Out unit), van de pompfamilies CombiFlex(U)(B), CombiPrime H, CombiMag, CombiMagBloc, CombiPro(L)(M)(V), CombiPrime V, CombiTherm, FRE, FRES, FREF, FREM, KGE(L), KGEF, in overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 2006/42/EG en met de volgende normen:

- EN-ISO 12100, EN 809

en dat deze gedeeltelijk voltooide pomp bedoeld is om te worden ingebouwd in de gespecificeerde type tot een volledige pomp en pas in gebruik mag worden genomen nadat de gehele machine waarvan de pomp in kwestie deel uitmaakt, is gemaakt en is verklaard te voldoen aan alle richtlijnen.

Deze verklaringen worden afgegeven uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant

Assen, 1 oktober 2024



H. Hoving,  
Directeur bedrijfsvoering.



## Gebruikershandleiding

Alle in deze handleiding opgenomen technische- en technologische informatie alsmede eventueel door ons ter beschikking gestelde tekeningen blijven ons eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt worden (anders dan ten behoeve van de bediening van deze pomp), gecopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan- of ter kennis gesteld worden van derden.

SPX FLOW is een toonaangevende multi-industriële producent. De zeer gespecialiseerde bedrijven, ontwikkelde producten en innovatieve technologieën helpen de wereldwijde stijgende vraag naar elektriciteit, geproduceerde voedingsmiddelen en dranken, vooral in de opkomende markten.

SPX Flow Technology Assen B.V.  
Dr. A. F. Philipsweg 51  
9403 AD Assen  
Nederland  
Tel. +31 (0)592 376767  
Fax. +31 (0)592 376760

Copyright © 2022 SPX FLOW, Inc



# Inhoudsopgave

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introductie</b>                   | <b>9</b>  |
| 1.1      | Inleiding                            | 9         |
| 1.2      | Veiligheid                           | 9         |
| 1.3      | Garantie                             | 10        |
| 1.4      | Controle geleverde goederen          | 10        |
| 1.5      | Instructies voor transport en opslag | 10        |
| 1.5.1    | Gewicht                              | 10        |
| 1.5.2    | Gebruik van pallets                  | 10        |
| 1.5.3    | Hijsen                               | 11        |
| 1.5.4    | Opslag                               | 12        |
| 1.6      | Bestellen van onderdelen             | 12        |
| <b>2</b> | <b>Algemeen</b>                      | <b>13</b> |
| 2.1      | Pompbeschrijving                     | 13        |
| 2.2      | Typeaanduiding                       | 13        |
| 2.3      | Serienummer                          | 14        |
| 2.4      | Toepassing                           | 14        |
| 2.5      | Constructie                          | 14        |
| 2.5.1    | Droge gedeelte                       | 14        |
| 2.5.2    | Dompelgedeelte                       | 14        |
| 2.5.3    | Pomphuis/waaier                      | 14        |
| 2.5.4    | Asafdichting                         | 15        |
| 2.5.5    | Lagering                             | 15        |
| 2.6      | Inzetgebied                          | 15        |
| 2.7      | Hergebruik                           | 15        |
| 2.8      | Verschroten                          | 15        |
| <b>3</b> | <b>Installatie</b>                   | <b>17</b> |
| 3.1      | Veiligheid                           | 17        |
| 3.2      | Omgeving                             | 17        |
| 3.3      | Montage van de pompinstallatie       | 18        |
| 3.3.1    | Samenbouwen van een installatie      | 18        |
| 3.3.2    | Plaatsing van een installatie        | 18        |
| 3.4      | Aansluiten elektromotor              | 18        |
| 3.5      | Controleren van de draairichting     | 18        |
| 3.6      | Montage van de koppeling             | 18        |
| 3.7      | Koppeling uitlijnen                  | 19        |
| 3.7.1    | Uitlijntoleranties                   | 20        |
| 3.8      | Leidingwerk                          | 20        |
| <b>4</b> | <b>Inbedrijfstellen</b>              | <b>21</b> |

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 4.1      | Inspectie van de pomp                           | 21        |
| 4.2      | Vloeistofniveau                                 | 21        |
| 4.3      | Gereedmaken pompunit voor inbedrijfstelling     | 21        |
| 4.4      | Opstarten                                       | 21        |
| 4.5      | Afstellen van de asafdichting                   | 22        |
| 4.5.1    | Stopbuspakking                                  | 22        |
| 4.5.2    | Mechanische asafdichting                        | 22        |
| 4.6      | Geluid                                          | 22        |
| <b>5</b> | <b>Onderhoud</b>                                | <b>23</b> |
| 5.1      | Dagelijks onderhoud                             | 23        |
| 5.2      | Asafdichting                                    | 23        |
| 5.2.1    | Stopbuspakking                                  | 23        |
| 5.2.2    | Mechanische asafdichting                        | 23        |
| 5.2.3    | Spoelvloeistof                                  | 23        |
| 5.3      | Smering van de lagers                           | 23        |
| 5.4      | Omgevingsinvloeden                              | 24        |
| 5.5      | Geluid                                          | 24        |
| 5.6      | Motor                                           | 24        |
| 5.7      | Storing                                         | 24        |
| <b>6</b> | <b>Storingen oplossen</b>                       | <b>25</b> |
| <b>7</b> | <b>Demontage en montage</b>                     | <b>27</b> |
| 7.1      | Veiligheidsmaatregelen                          | 27        |
| 7.2      | Speciaal gereedschap                            | 27        |
| 7.3      | Benoemen onderdelen                             | 27        |
| 7.3.1    | Positienummers                                  | 27        |
| 7.3.2    | Constructievarianten                            | 27        |
| 7.4      | Uitbouwen                                       | 28        |
| 7.4.1    | Pomp unit afkoppelen                            | 28        |
| 7.4.2    | Vloeistof aftappen                              | 28        |
| 7.5      | Demontage                                       | 29        |
| 7.5.1    | Demontage perspijp                              | 29        |
| 7.5.2    | Demontage elektromotor                          | 29        |
| 7.5.3    | Demontage kogellager                            | 30        |
| 7.5.4    | Demontage asafdichtingsgroep S3                 | 30        |
| 7.5.5    | Vervangen stopbuspakking asafdichtingsgroep S3  | 31        |
| 7.5.6    | Demontage mechanische asafdichting M2           | 31        |
| 7.5.7    | Demontage pomphuis/waaier                       | 32        |
| 7.5.8    | Demontage pompas                                | 33        |
| 7.5.9    | Demontage standpijp en tussenlagers             | 33        |
| 7.5.10   | Demontage van de slijtring                      | 34        |
| 7.5.11   | Montage van de slijtring                        | 34        |
| 7.6      | Montage pompelgedeelte zonder tussenlagers      | 35        |
| 7.6.1    | Conventies                                      | 35        |
| 7.6.2    | Vorbereiding pompelgedeelte zonder tussenlagers | 35        |
| 7.6.3    | Montage as en standpijp zonder tussenlagers     | 35        |
| 7.7      | Montage pompelgedeelte met tussenlagers         | 35        |
| 7.7.1    | Vorbereiding pompelgedeelte met tussenlagers    | 35        |
| 7.7.2    | Montage as met tussenlagers                     | 35        |
| 7.7.3    | Montage standpijp met tussenlagers              | 36        |
| 7.8      | Montage asafdichtingsgroep S3                   | 36        |
| 7.9      | Montage asafdichtingsgroep M2                   | 37        |
| 7.10     | Montage kogellager                              | 38        |
| 7.11     | Montage lantaarngedeelte met elektromotor       | 38        |

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 7.12      | Montage van de perspijp                      | 39        |
| <b>8</b>  | <b>Afmetingen</b>                            | <b>41</b> |
| <b>9</b>  | <b>Onderdelen</b>                            | <b>43</b> |
| 9.1       | Bestellen van onderdelen                     | 43        |
| 9.1.1     | Bestelformulier                              | 43        |
| 9.1.2     | Aanbevolen reservedelen                      | 43        |
| 9.2       | Pomp met asafdichtingsgroep S0               | 44        |
| 9.2.1     | Doorsnedetekening                            | 44        |
| 9.2.2     | Stuklijst                                    | 45        |
| 9.3       | Pomp met asafdichtingsgroep S3               | 48        |
| 9.3.1     | Doorsnedetekening                            | 48        |
| 9.3.2     | Stuklijst.                                   | 49        |
| 9.4       | Pomp met asafdichtingsgroep M2               | 52        |
| 9.4.1     | Doorsnedetekening                            | 52        |
| 9.4.2     | Stuklijst                                    | 53        |
| 9.5       | Pomp met asafdichtingsgroep S0, stoelgroep 4 | 56        |
| 9.5.1     | Doorsnedetekening                            | 56        |
| 9.5.2     | Stuklijst                                    | 57        |
| <b>10</b> | <b>Technische gegevens</b>                   | <b>61</b> |
| 10.1      | Vetsoorten                                   | 61        |
| 10.2      | Aanbevolen smeermiddelen voor montage        | 61        |
| 10.3      | Aanbevolen vloeibare borgingsmiddelen        | 61        |
| 10.4      | Aanhaalmomenten                              | 62        |
| 10.4.1    | Aanhaalmomenten voor bouten en moeren        | 62        |
| 10.4.2    | Aanhaalmomenten voor dopmoer                 | 62        |
| 10.5      | Inzetgebied                                  | 63        |
| 10.6      | Maximum toelaatbare werkdruk                 | 64        |
| 10.7      | Vloeistofniveau                              | 65        |
| 10.8      | Geluidgegevens                               | 66        |
| 10.8.1    | Geluid als functie van het pompvermogen      | 66        |
| 10.8.2    | Geluidsniveau van de totale pompunit         | 67        |
|           | <b>Index</b>                                 | <b>69</b> |
|           | <b>Bestelformulier voor reservedelen</b>     | <b>71</b> |



# 1 Introductie

## 1.1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor het technisch- en onderhoudspersoneel en voor degenen die belast zijn met de bestelling van reserveonderdelen.

Deze handleiding bevat belangrijke en nuttige informatie voor het goed functioneren en onderhouden van deze pomp. Tevens bevat het belangrijke aanwijzingen om mogelijke ongevallen en ernstige beschadigingen te voorkomen en een veilig en storingvrij functioneren van deze pomp mogelijk te maken.



**Lees voor het in werking stellen van de pomp de handleiding goed door, maak u vertrouwd met het gebruik van de pomp en volg de gegeven aanwijzingen stipt op!**

De hier gepubliceerde gegevens beantwoorden aan de meest recente informatie op het ogenblik van ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen.

SPXFLOW behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen, zonder verplichting vroegere leveringen dienovereenkomstig te veranderen.

## 1.2 Veiligheid

In de handleiding staan aanwijzingen voor het veilig omgaan met de pomp. Men is verplicht om bedienings- en onderhoudspersoneel vertrouwd te maken met deze aanwijzingen.

Installatie, bediening en onderhoud moet worden uitgevoerd door bevoegde en goed opgeleid personeel.

Hieronder volgt een overzicht van de bij die genoemde aanwijzingen gebruikte symbolen en hun betekenis:



**Persoonlijk gevaar voor de gebruiker. Volg de bijbehorende aanwijzing direct en stipt op!**



**Risico van beschadiging of slecht functioneren van de pomp. Volg de bijbehorende aanwijzing op om dit risico te vermijden.**



*Nuttige aanwijzing of tip voor de gebruiker.*

Onderwerpen die extra aandacht behoeven worden **vet gedrukt** weergegeven.

SPXFLOW heeft bij het vervaardigen van deze handleiding de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan SPXFLOW niet instaan voor de volledigheid van deze informatie en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in deze handleiding. De koper/gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de informatie en voor het treffen van eventueel aanvullende en/of afwijkende veiligheidsmaatregelen. SPXFLOW houdt zich het recht voor veiligheidsinformatie te wijzigen.

## 1.3 Garantie

SPXFLOW is tot geen enkele andere garantie gehouden dan die welke door SPXFLOW is geaccepteerd. Met name zal SPXFLOW geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor expliciete en/of impliciete garanties, zoals, maar niet beperkt tot, de verkoopbaarheid en/of geschiktheid van het geleverde.

De garantie vervalt onmiddellijk en van rechtswege indien:

- Service en/of onderhoud niet strikt volgens de voorschriften zijn uitgevoerd.
- De pomp niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd en in bedrijf is gesteld.
- Noodzakelijke reparaties niet door ons personeel zijn uitgevoerd of zijn uitgevoerd zonder onze daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming.
- Wijzigingen aan het geleverde zijn aangebracht zonder onze daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming.
- Andere dan de originele SPXFLOW onderdelen worden gebruikt.
- Andere dan de voorgeschreven additieven of smeermiddelen worden gebruikt.
- Het geleverde niet in overeenstemming met zijn aard en/of bestemming wordt gebruikt.
- Onoordeelkundig, onzorgvuldig, onjuist en/of nalatig wordt omgesprongen met het geleverde.
- Het geleverde defect raakt door een omstandigheid die van buitenaf komt en die buiten onze macht valt.

**Alle slijtdelen zijn van garantie uitgesloten.** Tevens zijn van toepassing onze "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (laatste uitgave)", die u gratis aan kunt vragen.

## 1.4 Controle geleverde goederen

Controleer bij aankomst de zending direct op beschadiging en of het geheel conform het verzendadvies is. Laat bij beschadiging en/of vermissing direct proces-verbaal opmaken door de vervoerder.

## 1.5 Instructies voor transport en opslag

### 1.5.1 Gewicht

In het algemeen is een pomp of een pompunit te zwaar om met de hand te verplaatsen. Gebruik daarom de juiste transport- en hijsmiddelen. Het gewicht van de pomp of de pompunit vindt u op het etiket op de cover van deze handleiding

### 1.5.2 Gebruik van pallets

Meestal wordt de pomp of de pompunit geleverd op een pallet. Laat deze in dat geval zo lang mogelijk op de pallet. Dit voorkomt beschadigingen en vergemakkelijkt het transport.



**Bij gebruik van een heftruck: stel de lepels van de heftruck altijd zo ver mogelijk uit elkaar en pak de pallet met beide lepels op! Voorkom stotende belasting op de pomp tijdens het verplaatsen!**

## 1.5.3 Hijsen

Bij het hijsen van een pomp of een complete pompunit moeten de stropen worden bevestigd zoals is aangegeven in figuur 1 en figuur 2.




**Gebruik bij het hijsen van een complete pompunit altijd een geschikte en deugdelijke hijsinrichting, afgestemd op het totale gewicht van de last!**




**Begeef u nooit onder een opgehesen last!**



**Indien de elektromotor voorzien is van een hijssoog, dan is dit hijssoog alleen bedoeld als hulpmiddel bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de elektromotor! Het hijssoog is berekend om alleen het gewicht van de elektromotor te kunnen dragen! Het is NIET TOEGESTAAN om een complete pomp aan het hijssoog van de elektromotor op te hijsen!**

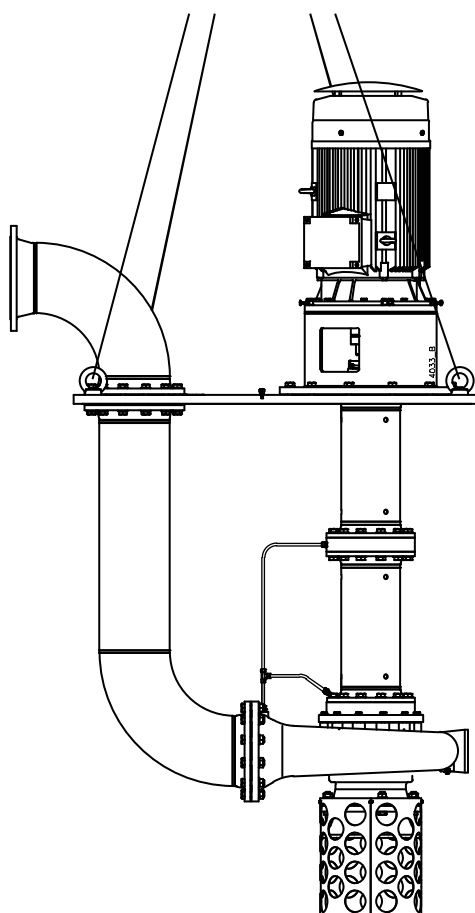

Figuur 1: Hijsinstructies verticaal.

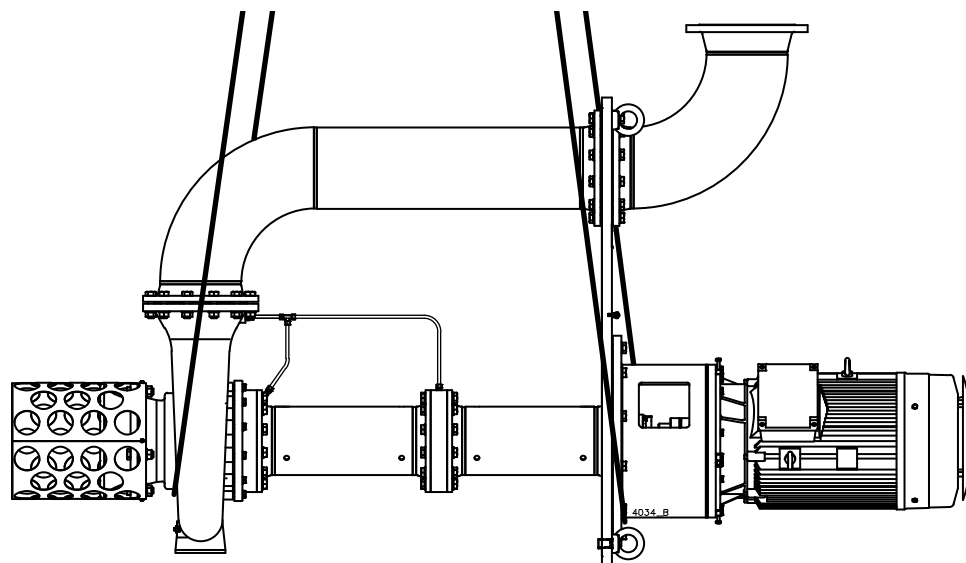

*Figuur 2: Hijsinstructies horizontaal.*

#### 1.5.4 Opslag

Indien de pomp niet direct in gebruik wordt genomen, moet de pompas tweemaal per week met de hand worden verdraaid

#### 1.6 Bestellen van onderdelen

In deze handleiding staan de door SPXFLOW geadviseerde reserve- en vervangingsonderdelen vermeld en de bestelinstructies hiervoor. Een bestel-faxformulier behoort tot deze handleiding.

Bij bestellen van onderdelen en bij overige correspondentie met betrekking tot de pomp dient u altijd alle gegevens van het typeplaatje te vermelden.

➤ *Deze gegevens staan ook vermeld op het etiket op de cover van deze handleiding*

Indien u vragen heeft of verdere uitleg wenst met betrekking tot specifieke onderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met SPXFLOW.

## 2 Algemeen

### 2.1 Pompbeschrijving

De CombiSump is een serie asafdichtingsloze centrifugaalpomp, waarbij het pomphuis in de vloeistof is gedompeld. Het hydraulisch veld voldoet aan EN 733 (DIN 24255) en EN 22858 (DIN 24256/ISO 2858). De CombiSump maakt deel uit van de Combi-reeks. De pomphuisen en waaiers van de CombiChem en CombiNorm vormen de basis deze pomp. De pomp wordt aangedreven door een standaard IEC-flensmotor. Het vermogen wordt via een flexibele koppeling overgebracht.

### 2.2 Typeaanduiding

Pompen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. De belangrijkste kenmerken van de pomp staan vermeld in de typeaanduiding.

Voorbeeld: **CS 40-200 X2 R6 M2 P1**

| Pompfamilie         |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>CS</b>           | CombiSump                                                      |
| Pompgrootte         |                                                                |
| <b>40-200</b>       | diameter pers aansluiting [mm] - nominale waaier diameter [mm] |
| Uitvoering pomphuis |                                                                |
| <b>X1</b>           | CombiNorm pomphuis                                             |
| <b>X2</b>           | CombiChem pomphuis                                             |
| <b>X3</b>           | HCR pomphuis                                                   |
| Materiaal pomphuis  |                                                                |
| <b>G</b>            | gietijzer                                                      |
| <b>B</b>            | brons                                                          |
| <b>GS</b>           | gietstaal                                                      |
| Materiaal waaier    |                                                                |
| <b>1</b>            | gietijzer                                                      |
| <b>2</b>            | brons                                                          |
| <b>6</b>            | roestvaststaal                                                 |
| Asafdichting        |                                                                |
| <b>S0</b>           | oliekeerring                                                   |
| <b>S3</b>           | stopbuspakking, met asbus en lantaarnring                      |
| <b>M2</b>           | mechanische asafdichting, ongebalanceerd, asbus                |
| Pers aansluiting    |                                                                |
| <b>P1</b>           | verticaal PN16                                                 |
| <b>P2</b>           | verticaal PN20 (150 lbs)                                       |
| <b>P3</b>           | bocht 90° PN16                                                 |
| <b>P4</b>           | bocht 90° PN20 (150 lbs)                                       |

## 2.3 Serienummer

Het serienummer van de pomp of de pompunit vindt u op de naamplaat van de pomp en op de etiket op de cover van deze handleiding.

Voorbeeld: **19-001160**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 19     | jaar van fabricage |
| 001160 | unieke nummer      |

## 2.4 Toepassing

- In het algemeen zijn de pompen geschikt voor dunne, schone en licht verontreinigde vloeistoffen. Deze vloeistoffen mogen de pompmaterialen niet aantasten.
- De maximaal toelaatbare systeemdruk en temperatuur en het maximum toerental zijn afhankelijk van het pomptype en de pomputvoering. Gegevens hierover vindt u in hoofdstuk 10 "Technische gegevens".
- Nadere gegevens over de toepassingsmogelijkheden van uw specifieke pomp vindt u in de orderbevestiging en/of in de meegeleverde datasheet.
- Het wordt ontraden de pomp zonder overleg met uw leverancier voor een andere toepassing te gebruiken dan waarvoor deze oorspronkelijk is geleverd.



***Wanneer een pomp wordt toegepast in een systeem of onder systeemomstandigheden (vloeistof, systeemdruk, temperatuur, etc.) waarvoor hij niet is ontworpen, kan gevaar voor de gebruiker ontstaan!***

## 2.5 Constructie

### 2.5.1 Droge gedeelte

De CombiSump wordt aangedreven door een elektromotor. Deze laatste is gemonteerd op een lantaarnstuk dat op de fundatieplaat rust. De fundatie plaat kan worden aangepast aan de afmetingen van de put. De standaard uitvoering van de fundatieplaat is een rechthoekige plaat voor niet-gasdichte putten, maar een ronde flens is ook mogelijk, voor gasdichte putten. De persaansluiting is op de fundatieplaat geplaatst, in horizontale of in verticale positie en voorzien van flenzen volgens ISO 7005 PN 16, of ISO 7005 PN 20 (ASME B16.5 150 lbs).

### 2.5.2 Dompelgedeelte

Onder de fundatieplaat bevindt zich de standpijp, welke uit één of meer delen bestaat. De standpijp dient voor de asdoorvoer en de eventuele tussenlagering. Het pomphuis wordt door middel van een verloopflens gemonteerd aan de standpijp. Het pomphuisdeksel wordt door de verloopflens ingeklemd. De persaansluiting op de fundatieplaat is door middel van een perspijp met het pomphuis verbonden.

### 2.5.3 Pomphuis/waaier

Per pomptype zijn de verschillende materiaaluitvoeringen van het pomphuis en de waaier constructief gelijk en uitwisselbaar. Hiermee liggen in principe de hydraulische prestaties vast. De pompen zijn standaard leverbaar met pomphuisen van gietijzer en roestvast staal, en waaiers van gietijzer, brons of roestvast staal.

#### 2.5.4 Asafdichting

Ter plaatse van de asdoorvoer is de fundatieplaat voorzien van een asafdichting. Standaard is dit een oliekeerring, maar stopbuspakking of een mechanische asafdichting is ook mogelijk, bijvoorbeeld om te voorkomen dat kwalijke c.q. gevaarlijke dampen in de atmosfeer terecht komen.

#### 2.5.5 Lagering

Het gedeelte van de pompas boven de fundatieplaat (het 'droge' gedeelte) is uitgerust met een dubbelrijig hoekcontact-kogellager, voor lagerstoelgroepen 1, 2 en 3. Pompen van stoelgroep 4 zijn uitgerust met 2 hoekcontact-kogellagers. Het deel van de pompas beneden de fundatieplaat (het 'natte' gedeelte) is voorzien van glijlagers. Hun aantal hangt af van de lengte van de pompas. De glijlagers worden gesmeerd met de verpompte vloeistof.

### 2.6 Inzetgebied

Globaal is het inzetgebied als volgt:

*Tabel 1: Inzetgebied.*

|              | Maximumwaarde          |
|--------------|------------------------|
| Capaciteit   | 1500 m <sup>3</sup> /h |
| Opvoerhoogte | 160 m                  |
| Systeemdruk  | 16 bar                 |
| Temperatuur  | 160 °C                 |

De maximaal toelaatbare drukken en temperaturen zijn echter sterk afhankelijk van de gebruikte materialen en componenten. Er kunnen ook verschillen ontstaan door de bedrijfsomstandigheden. Meer gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden in paragraaf 10.6 "Maximum toelaatbare werkdruk".

### 2.7 Hergebruik

De pomp mag alleen voor andere toepassingen worden gebruikt na overleg met SPXFLOW of met uw leverancier. Omdat niet altijd bekend is wat het laatstverpompte medium is geweest, is het volgende van belang:

- 1 Spoel de pomp goed door.
- 2 Voer de spoelvloeistof veilig af (milieu!)



**Zorg hierbij voor adequate veiligheidsmaatregelen (opvangbak) en gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (rubber handschoenen, bril)!**

### 2.8 Verschroten

Als besloten is een pomp te verschroten, moeten eerst dezelfde spoelprocedure als beschreven bij Hergebruik worden doorlopen.



## 3 Installatie

### 3.1 Veiligheid

- Lees voor het opstellen en in gebruik nemen eerst aandachtig deze handleiding. Niet nakomen van de voorschriften kan ernstige schade aan de pomp tot gevolg hebben, die niet door onze garantievoorwaarden wordt gedekt. Volg de aangegeven aanwijzingen puntsgewijs op.
- Zorg ervoor dat de motor niet gestart kan worden, als er aan de pomp-motor combinatie gewerkt moet worden en de draaiende delen onvoldoende zijn afgeschermd.
- De pompen zijn geschikt voor vloeistoffen met een temperatuur tot 160 °C. Vanaf 65 °C moeten bij het installeren door de gebruiker afdoende beschermmiddelen en waarschuwingen aangebracht worden om aanraken van hete pompdelen te voorkomen.
- Indien er gevaar ontstaat bij statische elektriciteit moet de hele pompunit goed worden geaard.
- Indien de verpompte vloeistof gevaar kan opleveren voor mens en/of milieu moet de gebruiker maatregelen nemen om de pomp veilig te kunnen aftappen. Ook eventuele lekvloeistof van de asafdichting moet veilig afgevoerd worden.

### 3.2 Omgeving

- De fundatie moet hard, vlak en waterpas zijn.
- De ruimte waarin de pompunit geplaatst wordt, moet voldoende geventileerd worden. Een te hoge omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, en een stoffige omgeving kan de werking van de motor nadelig beïnvloeden.
- De ruimte rondom hde pompunit moet voldoende zijn om de pomp te kunnen bedienen en eventueel te repareren.
- Boven de koelluchtinlaat van de motor moet zich een vrije ruimte bevinden, gelijk aan minimaal 1/4 van de elektromotordiameter, om een onbelemmerde luchttoevoer te waarborgen.

### 3.3 Montage van de pompinstallatie

#### 3.3.1 Samenbouwen van een installatie

Als de pomp en de motor nog moeten worden samengebouwd, ga dan als volgt verder:

- 1 Monteer de koppelingshelft (7060) op de pompas. Schuif deze tegen de asborst en zet de borgschroef met de hand vast.
- 2 Monteer de koppelingshelft (7040) op de motoras. Het uiteinde van de koppelingshelft moet gelijk liggen met het motoraseinde.
- 3 Plaats de elektromotor op het lantaarnstuk. Gebruik de positioneerschroeven (7036) om de elektromotor te centreren.
- 4 Zet de elektromotor vast met bouten (4010) en moeren (4020). Plaats onderleggingen (4025) tussen de bouten en het lantaarnstuk.

#### 3.3.2 Plaatsing van een installatie

➤ *Als een complete pompinstallatie is geleverd, is in de fabriek de koppelingshelft aan pompzijde tegen de asborst aan geschoven en is de borgschroef handvast gezet.*

- Plaats de pomp op de put. Plaats de pomp exact in verticale positie. Stel daarom de fundatieplaat waterpas en spanningsvrij op de fundatie.

### 3.4 Aansluiten elektromotor



***De elektromotor moet door een erkend elektro-installateur worden aangesloten op het net, volgens de ter plaatse geldende voorschriften.***

- Raadpleeg de bij de elektromotor meegeleverde voorschriften.
- Monteer, indien mogelijk, een werkschakelaar zo dicht mogelijk bij de pomp.

### 3.5 Controleren van de draairichting

- 1 De draairichting is aangegeven door een pijl. Controleer of de draairichting van de motor overeenkomt met de draairichting van de pomp.



**Controleren van de draairichting moet absoluut met ontkoppelde elektromotor plaatsvinden! Zelf zeer kortstondig de verkeerde kant op draaien kan de pomp onherstelbaar beschadigen!**

- 2 Laat de motor slechts kort draaien en controleer de draairichting. Pas op voor mogelijk ombeschermd draaiende delen bij het controleren van de draairichting!
- 3 Indien de draairichting **niet** correct is, verander dan de draairichting. Zie hiervoor de instructies in de gebruikershandleiding die behoort bij de elektromotor.

### 3.6 Montage van de koppeling


- 1 Draai de borgschroef los van de koppelingshelft op de pompas.
- 2 Monteer de koppelingshelft op de pompas in de juiste positie. Er moet een opening van **3 mm** tussen de koppelingshelften zijn.
- 3 Zet de borgschroef vast.

### 3.7 Koppeling uitlijnen

- 1 Leg een liniaal (A) tegen de koppeling. De liniaal moet beide koppelingshelften over de hele breedte raken. Zie figuur 3. Voer deze controle uit op een 3-tal plaatsen rondom de koppeling.
- 2 Controleer een mogelijke hoekfout met een diktepasser (B) op 2 corresponderende punten op beide zijvlakken van de koppeling. Zie figuur 3. Voer deze controle uit op een 3-tal plaatsen rondom de koppeling.



**Een hoekfout kan hier in principe niet optreden! Indien een hoekfout gemeten wordt, duidt dit op een ongerechtigheid tussen motorflens en lantaarnstuk! Verwijder de motor en reinig de pasvlakken!**

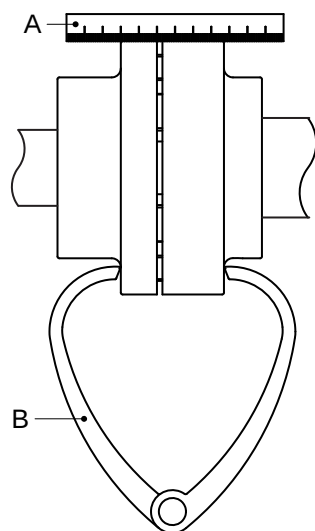

*Figuur 3: Uitlijnen koppeling met behulp van liniaal en diktepasser.*

- 3 De uitlijning is in orde als de gemeten waarden binnen de toleranties liggen. Zie figuur 4 en de bijbehorende tabel.

Als de uitlijning niet correct is, verplaatst dan de elektromotor:

- 4 Draai bouten (4010) gedeeltelijk los.
- 5 Verplaats de elektromotor met behulp van positioneerbouten (7036).
- 6 Controleer hierbij de uitlijning van de koppeling met behulp van een liniaal, zoals beschreven in paragraaf 3.7 "Koppeling uitlijnen".
- 7 Wanneer de uitlijning correct is, zet dan bouten (4010) en moeren (4020) vast.




**Na iedere uitlijn-actie (controle of afstelling): Monteer de beschermkap!**

## 3.7.1 Uitlijntoleranties

De maximaal toelaatbare toleranties bij het afstellen van de koppelingshelften staan aangegeven in Tabel 2. Zie ook figuur 4.

Tabel 2: Uitlijntoleranties.

| Buitendiameter koppeling [mm] | V        |          | $V_{a_{max}} - V_{a_{min}}$ [mm] | $V_{r_{max}}$ [mm] |
|-------------------------------|----------|----------|----------------------------------|--------------------|
|                               | min [mm] | max [mm] |                                  |                    |
| 81-95                         | 2        | 4        | 0,15                             | 0,15               |
| 96-110                        | 2        | 4        | 0,18                             | 0,18               |
| 111-130                       | 2        | 4        | 0,21                             | 0,21               |
| 131-140                       | 2        | 4        | 0,24                             | 0,24               |
| 141-160                       | 2        | 6        | 0,27                             | 0,27               |
| 161-180                       | 2        | 6        | 0,30                             | 0,30               |
| 181-200                       | 2        | 6        | 0,34                             | 0,34               |
| 201-225                       | 2        | 6        | 0,38                             | 0,38               |

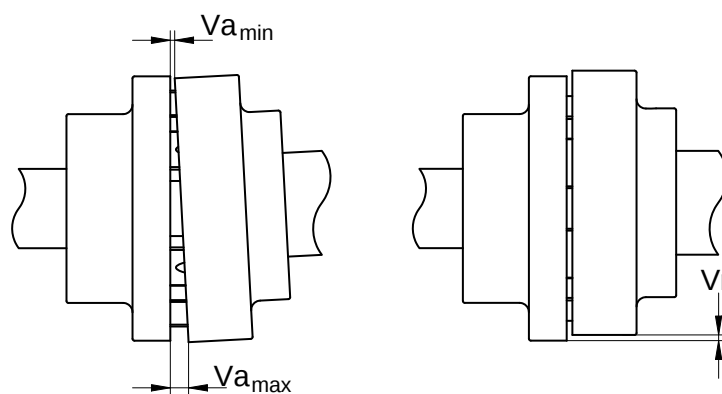

Figuur 4: Uitlijntoleranties standaard koppeling.

## 3.8 Leidingwerk

- De persleiding moet zuiver passend aansluiten en ook tijdens het bedrijf spanningsvrij blijven.
- Monteer eventueel los meegeleverde onderdelen.
- Sluit bij een pomp met een externe voorziening voor spoelvoeistof voor pakkingbus (S3) of mechanische asafdichting (M2) de spoelruimte aan op die voorziening.

## 4 Inbedrijfstellen

### 4.1 Inspectie van de pomp

- Bij uitvoering met stopbuspakking: Verwijder de beschermkap (7110). Controleer of de moeren (2050) niet te vast zijn aangedraaid. Draai indien nodig deze moeren los zet deze met de hand weer vast. Monteer de beschermkap (7110).
- Controleer of de as vrij rond kan draaien. Doe dit door het aseinde bij de koppeling enige malen rond te draaien.
- Controleer of de zekeringen zijn aangebracht

### 4.2 Vloeistofniveau

Een voldoende hoog vloeistofniveau is nodig voor een goede werking van de pomp. Als het vloeistofniveau te laag is, bestaat het gevaar dat lucht wordt aangezogen. Er ontstaat dan het zogenaamde "vortexeffect". De prestatie van de pomp zal hierdoor afnemen en er kan ernstige schade aan de pomp ontstaan door trillingen, cavitatie, of onvoldoende smering van het glijlager. Dit "vortexeffect" treedt op wanneer de instroomsnelheid in de pomp dermate hoog is, dat sterke wervelingen in de vloeistof ontstaan ("draaikolken"). Zie hoofdstuk 10 "Technische gegevens" waar het minimum vloeistofniveau staat vermeld, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.



**Afhankelijk van putdruk, dampspanning, temperatuur, onderdompeling, etc., moet de beschikbare NPSH ter plaatse van de pomphuiszuigflens altijd boven de door de pomp vereiste NPSH liggen!**

### 4.3 Gereedmaken pompunit voor inbedrijfstelling

Ga als volgt te werk, zowel bij een eerste in bedrijfstelling, als bij het terugplaatsen van de pomp na een reparatie:

- Connect the supply piping in case the shaft sealing is being flushed with a clean external flushing liquid.

### 4.4 Opstarten

- 1 Open de afsluiters in de toevoer- en retourleidingen voor koel- of spoelvloeistof, indien de pomp is aangesloten op een spoel- of koelsysteem. Overtuig u ervan dat deze systemen ingeschakeld zijn en op de juiste waarden zijn ingesteld.
- 2 Start de pomp.
- 3 Open, nadat de pomp op druk is gekomen, langzaam de persafsluiter totdat de werkdruk is bereikt.



**Zorg ervoor dat gedurende het bedrijf van een pomp de draaiende delen altijd zijn afgeschermd door de beschermkap!**



**De pomp mag nooit drooglopen!**

## 4.5 Afstellen van de asafdichting

### 4.5.1 Stopbuspakking

Na het opstarten van de pomp zal de pakkingbus een zekere lekkage vertonen. Door het opzwellen van de pakkingvezels zal deze lekkage geleidelijk afnemen. Let erop dat de pakking niet droog komt te lopen. Draai daarom in dit geval de moeren (2050) losser, zodanig dat de pakking druppelsgewijze blijft lekken. Als de pomp op bedrijfstemperatuur is gekomen (en de lekkage dus nog te groot is), kan de gland definitief worden afgesteld:

- 1 Draai stapsgewijs de beide moeren beurtelings een kwart slag aan.
- 2 Wacht na elke afstelling 15 minuten alvorens de volgende afstelling uit te voeren.
- 3 Ga op deze wijze door, totdat een acceptabele druppelsgewijze lekkage is bereikt ( $10/20 \text{ cm}^3/\text{h}$ ).
- 4 Monteer de beschermkap (7110).



***Afstellen van de stopbuspakking altijd met draaiende pomp. Let goed op raak geen draaiende delen aan!***

### 4.5.2 Mechanische asafdichting

- Een mechanische asafdichting mag geen zichtbare lekkage vertonen.

## 4.6 Geluid

De geluidsproductie van een pomp is in belangrijke mate afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De waarden vermeld in paragraaf 10.8 "Geluidgegevens" zijn gebaseerd op een normaal gebruik van de pomp, aangedreven door een elektromotor. Indien de pomp is aangedreven door een verbrandingsmotor, bij gebruik buiten het normale inzetgebied en bij cavitatie kan het geluidsniveau hoger worden dan 85 dB(A). Er moeten dan voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van geluidswerende bekleding om de pomp unit of het dragen van gehoorbescherming.

## 5 Onderhoud

### 5.1 Dagelijks onderhoud

Controleer regelmatig de uitlaatdruk.



**Indien de pompruimte wordt schoon gespoten mag er geen water in het aansluitkastje van de elektromotor komen! Spuit nooit water tegen hete pompdelen! Door de plotselinge afkoeling kunnen deze delen barsten en de hete vloeistof kan dan naar buiten spuiten!**



**Spuit nooit water op de afdichtingen van de lagers tijdens het reinigen van de pomp of de pomp kamer. Zorg ervoor dat er geen water met vet contact komt!**



**Gebrekkig onderhoud leidt tot een kortere levensduur, mogelijk uitval en in ieder geval verlies van de garantie.**

### 5.2 Asafdichting

#### 5.2.1 Stopbuspakking

De moeren (2050) mogen niet meer aangehaald worden na de inlooperperiode en de afstelling. Indien na verloop van tijd de stopbuspakking overmatig begint te lekken, dienen nieuwe pakkingringen te worden aangebracht in plaats van deze moeren verder aan te draaien!

#### 5.2.2 Mechanische asafdichting

Een mechanische asafdichting vereist in het algemeen geen onderhoud, maar **mag nooit drooglopen**. Indien er geen klachten zijn is demontage af te raden. Door het op elkaar inlopen van de dichtingsvlakken betekent demontage vrijwel altijd vervanging van de asafdichting.

Vertoont de asafdichting lekkage, dan is vervanging noodzakelijk.

#### 5.2.3 Spoelvloeistof

Controleer geregeld de druk van de spoelvloeistof.

### 5.3 Smering van de lagers

Het tweerijig hoekcontactlager dient **na 6000 bedrijfsuren** nagesmeerd te worden. Het lager is bij aflevering van vet voorzien. Bij revisie van de pomp dient het lager en de lagerruimte gereinigd te worden en van nieuw vet te worden voorzien. Zie hoofdstuk 10 "Technische gegevens" voor de aanbevolen vetsoorten. Aanbevolen is echter bij revisie een nieuw kogellager te gebruiken.

## 5.4 Omgevingsinvloeden

- Het filter in de zuigleiding of de zuigkorf onderaan de zuigleiding regelmatig reinigen, aangezien bij een vervuild filter of zuigkorf de inlaatdruk te laag kan worden.
- Indien gevaar bestaat dat het te verpompen medium bij stolling c.q. bevriezing uitzet, dient de pomp na buitenbedrijfstelling te worden afgetapt en zo nodig doorgespoeld.
- Wanneer de pomp gedurende lange tijd buiten bedrijf wordt gesteld, dient deze te worden geconserveerd en op een trillingvrije ondergrond te worden bewaard.
- Controleer de motor op ophoping van stof of vuil, wat misschien de motortemperatuur kan beïnvloeden.

## 5.5 Geluid

Wanneer de pompinstallatie na verloop van tijd lawaai gaat maken kan dit duiden op bepaalde problemen met de pompunit. Een knetterend geluid kan wijzen op cavitatie of bovenmatig motorgeluid kan een indicatie zijn voor een afnemende lagerkwaliteit.

## 5.6 Motor

Controleer de motor specificaties voor start-stop frequentie.

## 5.7 Storing



***De pomp, waarbij u de aard van de storing wilt vaststellen, kan heet zijn of onder druk staan. Neem daarom de juiste veiligheidsmaatregelen en voorziet u van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, bril, beschermende kleding)!***

Om de aard van een storing in een pompinstallatie vast te stellen, ga als volgt te werk:

- 1 Schakel de stroomvoorziening van de pomp uit. Sluit de werkschakelaar met een slot af, of verwijder de zekering.
- 2 Sluit de afsluiters.
- 3 Neem de aard van de storing op.
- 4 Probeer de oorzaak van de storing te achterhalen met behulp van hoofdstuk 6 "Storingen oplossen" en neem de gepaste maatregelen of neem contact op met uw installateur.

## 6 Storingen oplossen

Storingen in een pompinstallatie kunnen verschillende oorzaken hebben. De storing hoeft niet in de pomp te zitten, maar kan ook door het leidingsysteem of de bedrijfsomstandigheden veroorzaakt worden. Controleer altijd eerst of de installatie conform de voorschriften in deze handleiding is uitgevoerd en of de bedrijfsomstandigheden nog overeenkomen met de specificaties waarvoor de pomp is aangeschaft.

In het algemeen zijn storingen bij een pompinstallatie terug te brengen tot de volgende oorzaken:

- Storingen aan de pomp.
- Storingen of fouten in het leidingsysteem.
- Storingen door onjuiste installatie of inbedrijfstelling.
- Storingen door onjuiste pompkeuze.

Hieronder staan een aantal van de meest voorkomende storingen en de mogelijke oorzaken ervan.

*Tabel 3: Meest voorkomende storingen.*

| Meest voorkomende storingen                                               | Mogelijke oorzaken, zie Tabel 4.                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pomp levert geen vloeistof                                                | 1 2 5 9 11 13 14 17 19 20 21 29                     |
| Pomp heeft onvoldoende volumestroom                                       | 1 2 5 9 11 13 14 15 17 19 20 21 28 29               |
| Pomp heeft onvoldoende opvoerhoogte                                       | 2 4 5 13 14 17 19 28 29                             |
| Pomp slaat af na inbedrijfstelling                                        | 1 2 5 9 11                                          |
| Pomp heeft hoger opgenomen vermogen dan normaal                           | 12 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 32 34 38 39        |
| Pomp heeft lager opgenomen vermogen dan normaal                           | 13 14 15 16 17 18 20 21 28 29                       |
| Stopbuspakking lekt overmatig                                             | 23 25 26 30 32 33                                   |
| Pakkingringen of mechanische asafdichting moeten te vaak vernieuwd worden | 23 25 26 30 32 33 34 36 41                          |
| Pomp trilt of maakt lawaai                                                | 1 9 11 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 37 38 39 |
| Kogellagers slijten te veel of worden warm                                | 23 24 25 26 27 37 38 39 42                          |
| Pomp loopt zwaar of warm of loopt vast                                    | 23 24 25 26 27 34 37 38 39 42                       |
| Glijlagers slijten te veel                                                | 23 24 25 26 27 28 29 38 44 46 47                    |
| Glijlager loopt vast                                                      | 46 47                                               |

Tabel 4: Meest voorkomende storingen.

|    | Mogelijke oorzaken                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pomphuis is niet voldoende ondergedompeld, (zie <b>mp</b> in maatschets)                                             |
| 2  | Er komt lucht of gas uit de vloeistof                                                                                |
| 5  | De pomp zuigt lucht aan via de stopbuspakking                                                                        |
| 9  | Suction pipe or suction strainer is blocked                                                                          |
| 11 | NPSH beschikbaar is te laag                                                                                          |
| 12 | Toerental is te hoog                                                                                                 |
| 13 | Toerental is te laag                                                                                                 |
| 14 | Draairichting is verkeerd                                                                                            |
| 15 | Pomp werkt niet bij het juiste bedrijfspunt                                                                          |
| 16 | Soortelijke massa vloeistof is anders dan berekend                                                                   |
| 17 | Viscositeit vloeistof is anders dan berekend                                                                         |
| 18 | Pomp werkt bij te kleine vloeistofstroom                                                                             |
| 19 | Foutieve pompkeuze                                                                                                   |
| 20 | Verstopping in waaier of pomphuis                                                                                    |
| 21 | Verstopping in het leidingsysteem                                                                                    |
| 22 | Pompeenheid foutief opgesteld                                                                                        |
| 23 | Pomp en motor niet goed uitgelijnd                                                                                   |
| 24 | Aanlopen van een draaiend onderdeel                                                                                  |
| 25 | Onbalans in draaiende delen (bv. waaier of koppeling)                                                                |
| 26 | Pompas slingert                                                                                                      |
| 27 | Lagers defect of versleten                                                                                           |
| 28 | Slijtring defect of versleten                                                                                        |
| 29 | Waaier is beschadigd                                                                                                 |
| 30 | Pompas ter plaatse van de stopbuspakking of loopvlakken van de mechanische asafdichting zijn versleten of beschadigd |
| 32 | Niet goed verpakte pakkingbus of mechanische asafdichting niet goed gemonteerd                                       |
| 33 | Pakkingsoort of mechanische asafdichting niet geschikt voor gebruikte vloeistof of bedrijfsomstandigheden            |
| 34 | Gland of deksel mechanische asafdichting te vast of scheef aangehaald                                                |
| 36 | Sper- of spoelvloeistof op pakkingbus of mechanische asafdichting is verontreinigd                                   |
| 37 | Axiale opsluiting van waaier of pompas defect                                                                        |
| 38 | Foute montage van de lagers                                                                                          |
| 39 | Te veel of te weinig lagersmering                                                                                    |
| 41 | Verontreinigingen uit de vloeistof komen in de pakkingbus                                                            |
| 42 | Te hoge axiaalkracht door versleten rugschoepen of te hoge inlaatdruk                                                |
| 44 | Perspijp is niet spanningsvrij gemonteerd                                                                            |
| 46 | Te weinig lagersmering                                                                                               |
| 47 | Vloeistoftoevoerleiding naar lager is niet aangesloten of verstopt                                                   |

## 7 Demontage en montage

### 7.1 Veiligheidsmaatregelen



**Neem afdoende maatregelen om te voorkomen dat de motor gestart kan worden terwijl u met de pomp aan het werk bent. Dit is vooral van belang bij elektromotoren die op afstand gestart worden:**

- Zet de werkschakelaar bij de pomp, indien aanwezig, op "UIT".
- Zet de pompschakelaar op de schakelkast uit.
- Verwijder eventueel de zekeringen.
- Hang een waarschuwingsbord bij de schakelkast.

### 7.2 Speciaal gereedschap

Voor de montage- en demontagewerkzaamheden is geen speciaal gereedschap noodzakelijk. Wel kan dergelijk gereedschap bepaalde werkzaamheden vergemakkelijken, bijvoorbeeld het vervangen van de asafdichting. Waar dit het geval is zal dit worden vermeld.

### 7.3 Benoemen onderdelen

#### 7.3.1 Positienummers

De positienummers die in de navolgende beschrijvingen worden gebruikt, refereren naar de bij de beschrijving geplaatste afbeeldingen. Dezelfde nummers worden ook gebruikt in de algemene doorsnedetekeningen en de bijbehorende stuklijsten, beiden in hoofdstuk 9 "Onderdelen".

#### 7.3.2 Constructievarianten

De pompen worden geleverd in diverse constructievarianten. Deze hebben een speciale code die vermeld is in de typeaanduiding op het naamplaatje van de pomp

|                 |                           |           |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| Asafdichting    | oliekeerring              | <b>S0</b> |
|                 | stopbuspakking            | <b>S3</b> |
|                 | mechanische asafdichting  | <b>M2</b> |
| Persaansluiting | verticaal PN 16           | <b>P1</b> |
|                 | verticaal PN 20 (150 lbs) | <b>P2</b> |
|                 | bocht 90° PN 16           | <b>P3</b> |
|                 | bocht 90° PN 20 (150 lbs) | <b>P4</b> |

## 7.4 Uitbouwen

### 7.4.1 Pomp unit afkoppelen

- 1 Sluit de afsluiter van de persleiding.
- 2 Open het deksel van het aansluitkastje op de motor. Maak de elektrische bedrading los. Merk de draden en de bijbehorende aansluitpunten, dit vergemakkelijkt het opnieuw aansluiten.
- 3 Maak de bouten van de persflens en de fundatieplaat (6000) los en takel de pomp aan de hijsogen (6170) uit de put. Laat de pomp geheel leeglopen.

### 7.4.2 Vloeistof aftappen



***Dompelpompen worden meestal ingezet voor het verpompen van niet-schone en/of milieubedreigende vloeistoffen. Draag dus beschermende kleding en handschoenen en een veiligheidsbril !***


- 1 Laat de pomp boven de put hangen en tap de pomp verder af via de aftapstop (1310).
- 2 Spoel de pomp goed door. Spuit de buitenzijde van het dompelgedeelte goed af.
- 3 Monteer vervolgens de aftapstop weer.



**Zorg dat er geen vloeistof in het milieu terecht komt.**

## 7.5 Demontage


### 7.5.1 Demontage perspijp

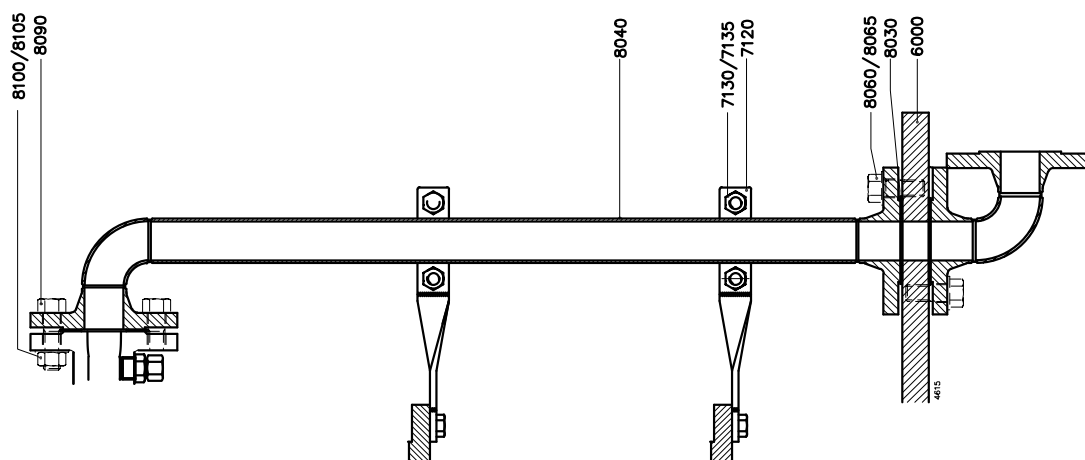

Figuur 5: Demontage perspijp.

- 1 Plaats voor demontage de fundatieplaat (6000) in een steunconstructie en ondersteun de standpijp op een aantal plaatsen, zodat deze horizontaal ligt.
- 2 Draai de bouten (8090) en de moeren (8100) los.
- 3 Draai de tapbouten (8060) los.
- 4 Verwijder de perspijp (8040) en de pakkingen (8030).


### 7.5.2 Demontage elektromotor

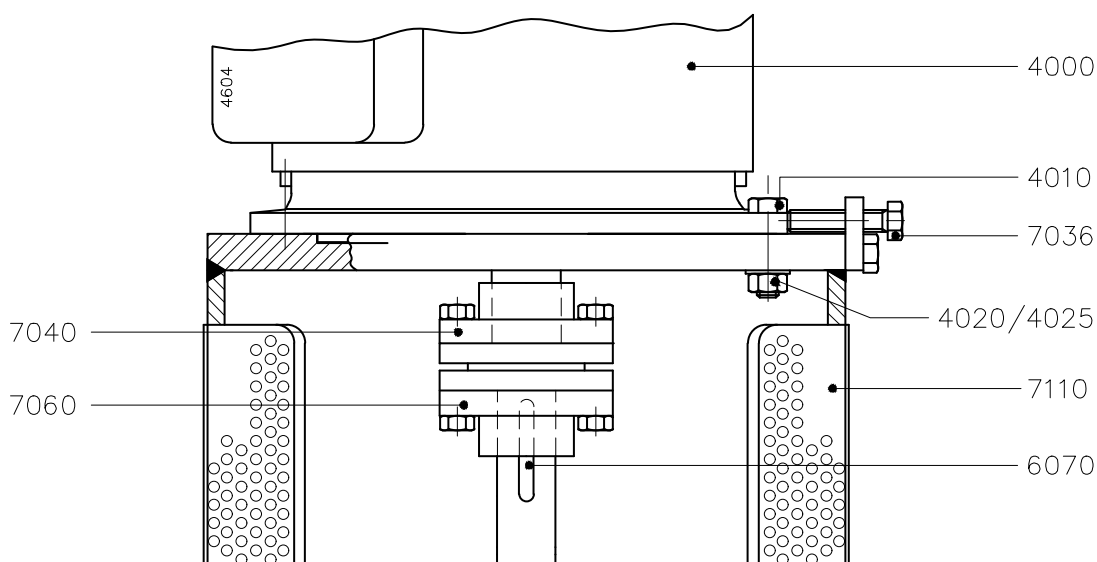

Figuur 6: Demontage elektromotor.

- 1 Verwijder de beschermkap (7110).
- 2 Demonteer de elektromotor (4000) door het losdraaien van de motorbevestigingsbouten (4010).
- 3 Demonteer de koppelingshelft (7060) en verwijder de koppelingspie (6070).


## 7.5.3 Demontage kogellager

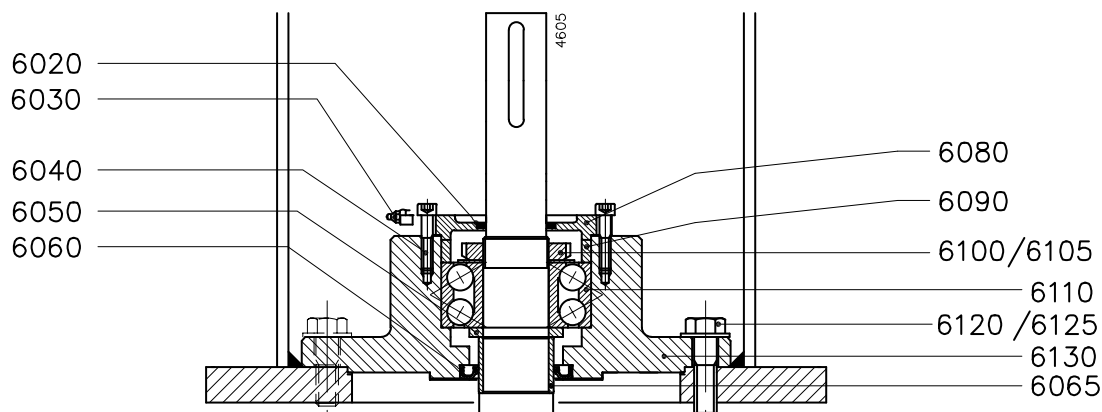

Figuur 7: Kogellager.

- 1 Draai de cilinderkopschroeven (6040) los en verwijder het lagerdeksel (6080) en vulring (6090).
- 2 Tik de lip van de borgring (6105) terug. Draai de borgmoer (6100) los en verwijder de borgring (6105).
- 3 Draai de bouten (6120) los en verwijder de lagerhouder (6130) met het kogellager (6110).
- 4 Verwijder de vulringen (6050). **Houdt de vulringen altijd bij elkaar!**
- 5 Verwijder het kogellager (6110) en de oliekeerring (6060) uit de lagerhouder.
- 6 Verwijder de binnenring (6065).

## 7.5.4 Demontage asafdichtingsgroep S3

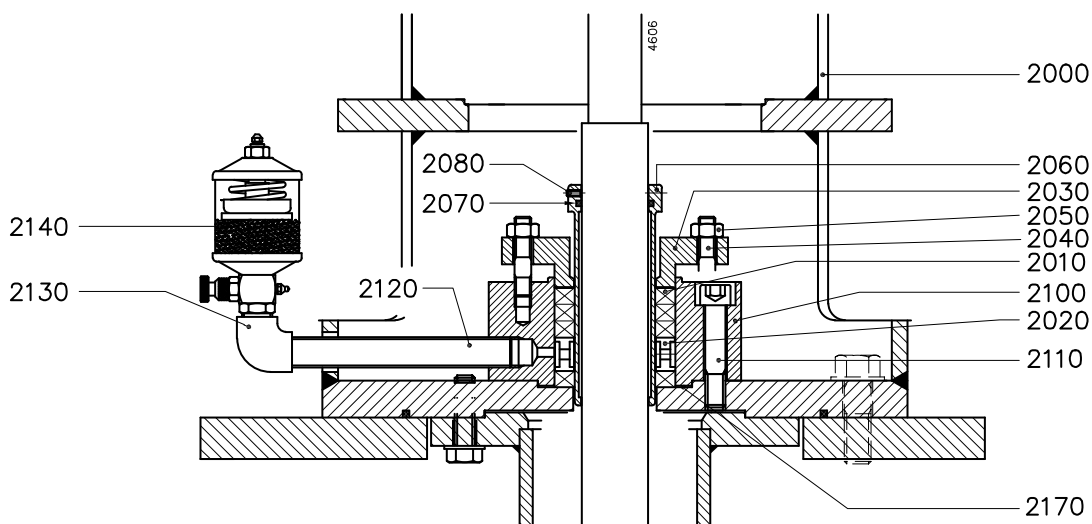

Figuur 8: Stopbuspakking S3.


- 1 Demonteer het kogellager, zie paragraaf 7.5.3 "Demontage kogellager".
- 2 Draai de glandmoeren (2050) los en trek de gland (2030) zo ver mogelijk naar achteren.
- 3 Draai de stelschroef (2080) op de asbus (2060) los en verwijder de asbus en de O-ring (2070).

- 4 Schroef de vetpot (2140) los en draai pijp (2120) los.
- 5 Draai de cilinderkopschroeven (2110) los en verwijder de asafdichtingskamer (2100).
- 6 Verwijder de pakkingringen (2010) en de lantaarnring (2020).
- 7 Verwijder de pakking (2170).

#### 7.5.5 Vervangen stopbuspakking asafdichtingsgroep S3

- 1 Draai de glandmoeren (2050) los en trek de gland (2030) zo ver mogelijk naar achteren.
- 2 Verwijder de pakkingringen (2010) en de lantaarnring (2020). Voor het verwijderen van oude pakkingringen kan uw pakkingleverancier een speciale trekker leveren.
- 3 Maak de pakkingkamer goed schoon en controleer of de asbus niet is ingelopen. In dat geval moet de asbus ook worden vervangen, zie paragraaf 7.5.4 "Demontage asafdichtingsgroep S3".


#### 7.5.6 Demontage mechanische asafdichting M2

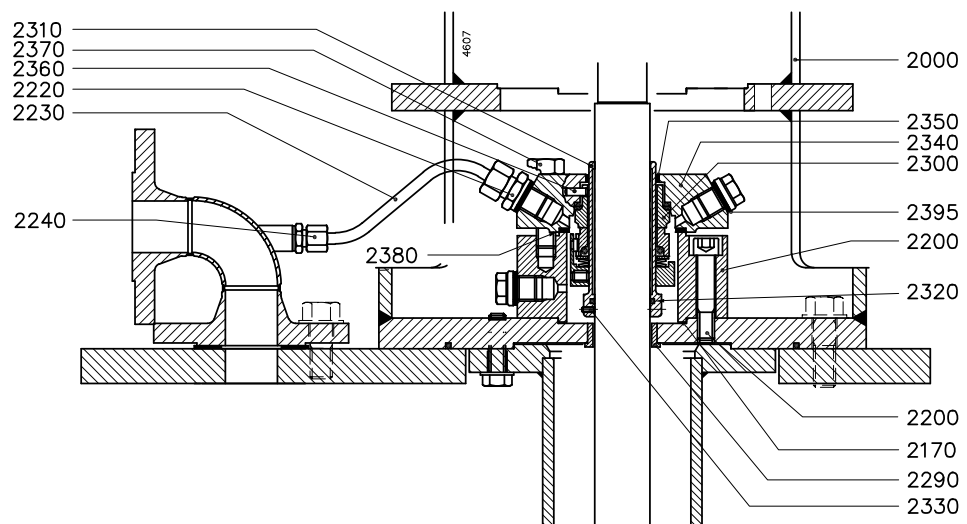

*Figuur 9: Mechanische asafdichting M2.*

- 1 Demonteer het kogellager, zie paragraaf 7.5.3 "Demontage kogellager".
- 2 Draai de inschroefkoppelingen (2220 en 2240) los en verwijder de leiding (2230).
- 3 Draai de tapbouten (2370) los en verwijder het deksel van de mechanische asafdichting (2340) met het statische deel van de mechanische asafdichting (2300) en de smoorring (2350).
- 4 Verwijder de pakking (2380).
- 5 Draai de cilinderkopschroeven (2210) los en verwijder de asafdichtingskamer (2200) en de pakking (2170).
- 6 Draai de stelschroef los van het roterende deel van de mechanische asafdichting (2300) en verwijder dit deel.
- 7 Draai de 3 stelschroeven (2330) van de asbus (2310) los en verwijder de asbus.
- 8 Controleer de smoorbus (2290) in het lantaarnstuk (2000). Als deze overmatige speling op de diameter vertoont, vervang deze dan. Borg de nieuwe smoorbus met Loctite 641.


## 7.5.7 Demontage pomphuis/waaier

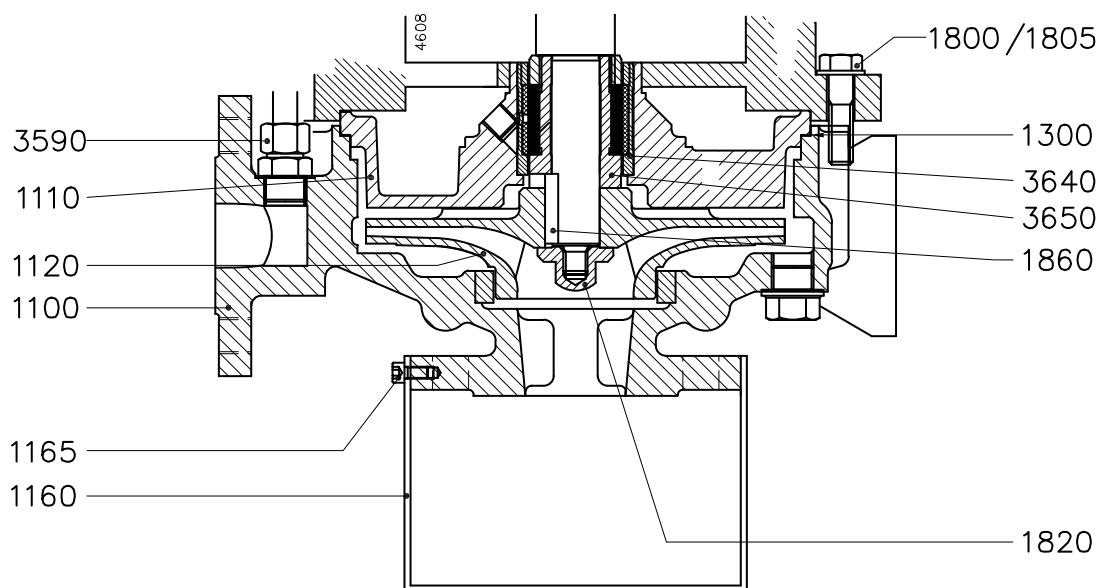

*Figuur 10: Pomphuis/waaier.*

- 1 Demonteer de perspijp, zie paragraaf 7.5.1 "Demontage perspijp".
- 2 Demonteer de eventuele zuigkorf (1160) door het losdraaien van bouten (1165).
- 3 Draai pijpkoppeling (3590) los.
- 4 Draai de bouten (1800) los en verwijder het pomphuis (1100).
- 5 Houdt de waaier (1120) tegen en draai de waaiermoer (1820) los.
- 6 Verwijder de waaier en de waaierspie (1860).

### 7.5.8 Demontage pompas

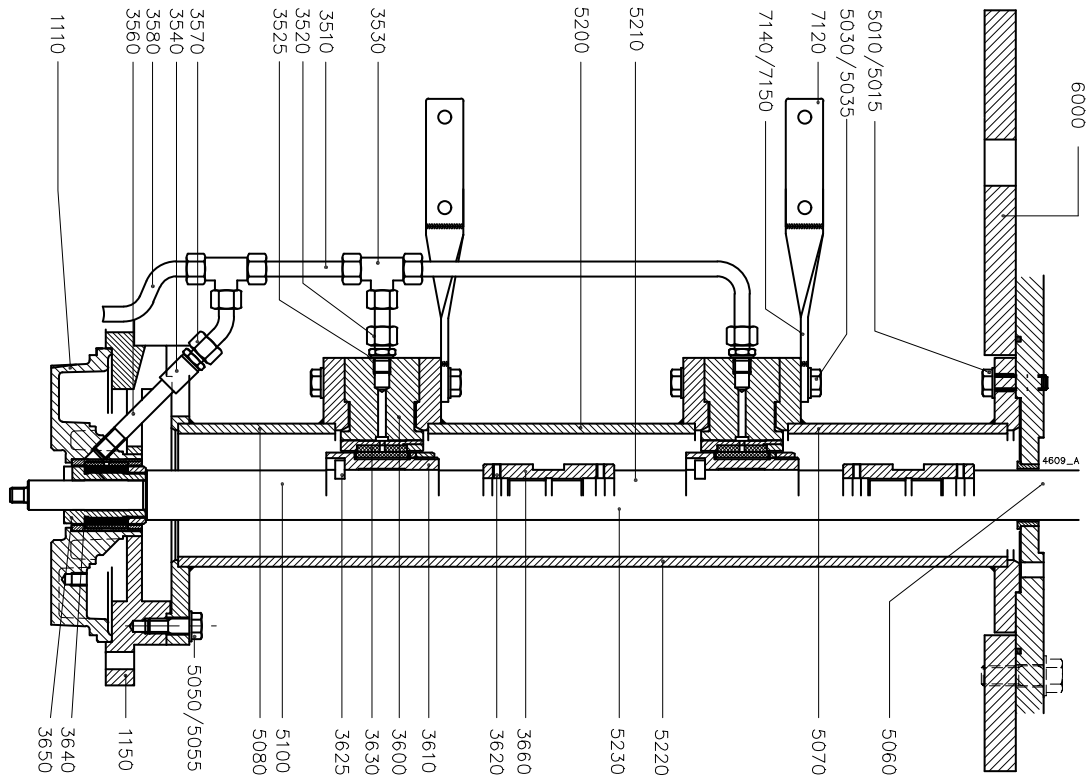

Figuur 11: Pompas met tussenlager.


- 1 Draai de inschroefkoppelingen (3520 en 3570) los en verwijder de complete pijp (3510 + 3580).
- 2 Schroef pijp (3560) uit het pakkingbusdeksel (1110).
- 3 Verwijder het pakkingbusdeksel.
- 4 Verwijder de glijlagerbus (3650).
- 5 Verwijder de pompas (5230, dan wel 5060+5100, dan wel 5060+5100+5210).
- 6 Draai de bouten (5050) los en verwijder de verloopflens (1150).
- 7 Controleer het glijlager (3640). Bij beschadigingen moet het lager worden vervangen.
- 8 Indien met tussenlagers: Draai de stelschroeven (3620) los en schroef de asdelen uit elkaar. Verwijder de glijlagerbus(sen) (3610) en de pennen (3625).

### 7.5.9 Demontage standpijp en tussenlagers

- 1 Voorzie de flenzen van de standpijpen en de zich ertussen bevindende tussenlagers (3600) van duurzame merktekens, bv. door middel van slagletters, centerpons of kraspen. Hierdoor kunnen de onderdelen bij montage weer in dezelfde positie worden gemonteerd en wordt onnodig nieuw afstellen vermeden.
- 2 Draai de tapbouten (5010) los en verwijder de complete standpijp (5220 dan wel 5070+5080, dan wel 5070+5080+5200).
- 3 Draai de bouten (5030) en de moeren (5040) los en trek de delen van de standpijp in axiale richting uit elkaar.
- 4 Controleer de glijlagers. Bij beschadigingen moet het betreffende glijlager worden vervangen.

## 7.5.10 Demontage van de slijtring

Na demontage van de Back Pull Out unit kan de slijtring gedemonteerd worden. Deze ring zit meestal zo vast dat hij niet onbeschadigd gedemonteerd kan worden.

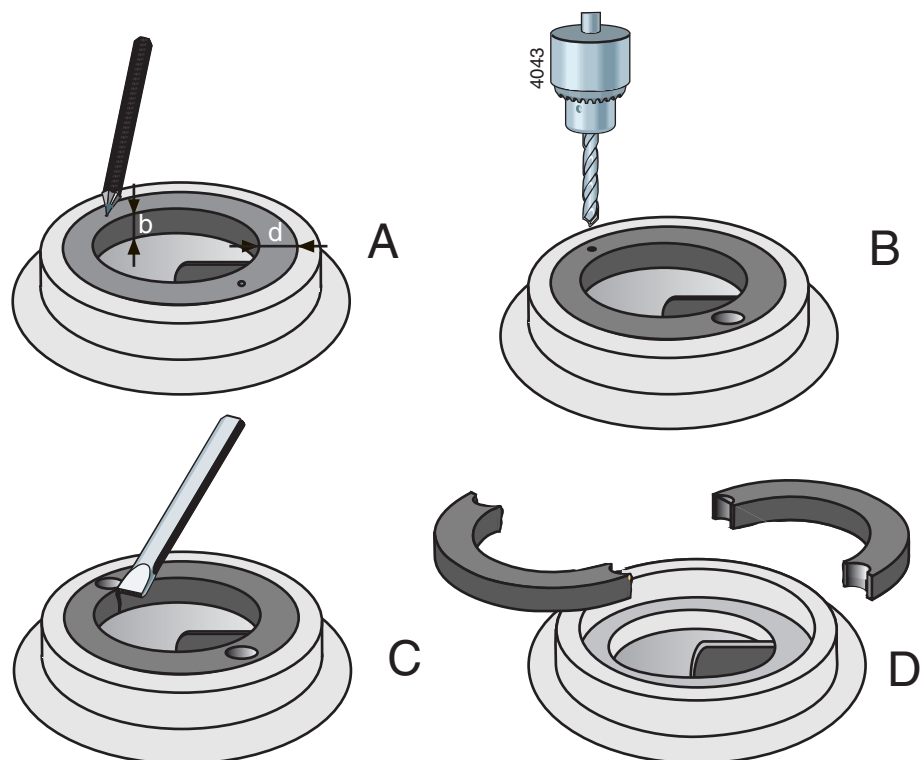

Figuur 12: Verwijderen van de slijtring.

- 1 Meet de dikte (d) en de breedte (b) van de ring, zie figuur 12 A.
- 2 Sla op twee tegenover elkaar liggende plaatsen een centergaatje midden in de rand van de ring, zie figuur 12 B.
- 3 Neem een boor met een iets kleinere diameter dan de dikte (d) van de ring en boor twee gaten in de ring, zie figuur 12 C. Boor niet dieper dan de breedte (b) van de ring. Zorg dat de pasrand van het pomphuis niet beschadigd wordt.
- 4 Hak met een beitel de rest van de ringdikte door. De ring kan dan in twee delen uit het pomphuis gehaald worden, zie figuur 12 D.
- 5 Maak het pomphuis schoon en verwijder zorgvuldig alle boorsel en metaalsplinters.

## 7.5.11 Montage van de slijtring

- 1 Reinig de rand van het pomphuis waar de slijtring gemonteerd moet worden en maak deze rand vetvrij.
- 2 Maak de buitenrand van de slijtring vetvrij en doe er een paar druppels Loctite 641 op.
- 3 Monteer de slijtring in het pomphuis. **Let op dat hij hierbij niet scheef gedrukt wordt!**

**7.6 Montage dompelgedeelte zonder tussenlagers****7.6.1 Conventies**

De CombiSump wordt met de as in horizontale positie gemonteerd. Daar waar in de montageinstructies sprake is van onder-, boven-, voor-, of achterzijde, is dit ten opzichte van de werkbank.

**7.6.2 Voorbereiding dompelgedeelte zonder tussenlagers**

Controleer de as (5230, dan wel 5060+5100, dan wel 5060+5100+5210) op slingering. Die mag niet meer bedragen dan 0,08 mm, als de as op de lagerplaatsen wordt ondersteund.

**7.6.3 Montage as en standpijp zonder tussenlagers**

Zie figuur 15 voor verklaring van de positie nummers.

- 1 Ondersteun de as op rollen. Meet vervolgens de slingering op de plaats van de asbus en op de plaats van het kogellager. De slingering mag niet meer bedragen dan 0,08 mm.
- 2 Monteer de glijlagerbus (3650) en de waaierspie (1860).
- 3 Bouw de fundatieplaat (6000) samen met het lantaarnstuk (2000) met behulp van bouten (6140). Plaats onderleggingen (6145) onder de boutkoppen. Monteer bij een gasdichte uitvoering ook de pakkingen.
- 4 Pers het glijlager (3640) in de daarvoor bestemde passing in het pakkingbusdeksel (1110). Dit mag niet te zwaar gaan.
- 5 Monteer de standpijp (5220) aan het lantaarnstuk met behulp van bouten (5010). Plaats onderleggingen (5015) onder de boutkoppen.
- 6 Schuif de as in zijn geheel naar binnen.
- 7 Monteer, indien aanwezig, de verloopflens (1150). Kijkend vanaf aandrijfzijde moet de gleuf aan de linkerkant zitten.
- 8 Monteer het pakkingbusdeksel (1110) met de aansluiting voor de vloeistofsmering naar de zijde van de gleuf in de standpijp.
- 9 Monteer de waaier (1120) met de dopmoer (1820).

**7.7 Montage dompelgedeelte met tussenlagers**

Zie figuur 15, figuur 16, figuur 17 en figuur 18 voor verklaring van de positie nummers.

**7.7.1 Voorbereiding dompelgedeelte met tussenlagers**

- Controleer de asdelen (5060, 5100, 5210) op slingering. Die mag niet meer bedragen dan 0,08 mm.

**7.7.2 Montage as met tussenlagers**

- 1 Monteer een pen (3625) in asdeel (5100) en monteer een glijlagerbus (3610) op het asdeel.
- 2 Doe wat "Never Seez" anti-seize pasta (zie hoofdstuk 10 "Technische gegevens") op de draad van het asdeel. Schroef een koppelbus (3660) op het uiteinde van het asdeel.
- 3 Doe wat "Never Seez" anti-seize pasta op de draad van het volgende asdeel en schroef dit in de koppelbus (3660).
- 4 In geval de pomp 2 tussenlagers heeft: Monteer een pen (3625) in asdeel (5210) en monteer de andere glijlagerbus (3610) op het asdeel.
- 5 Monteer de laatste koppelbus en het asdeel aan elkaar zoals hierboven beschreven.
- 6 Borg alle koppelbussen met stelschroeven (3120).

- 7 Ondersteun de as op een aantal punten op rollen. Meet vervolgens de slingering ter plaatse van de koppelbussen, de asbus en het kogellager (6110). De slingering mag niet meer dan 0,08 mm bedragen.

## 7.7.3 Montage standpijp met tussenlagers

- 1 Monteer de fundatieplaat (6000) samen met het lantaarnstuk (2000) met tapbouten (6140). Plaats onderlegingen (6145) onder de boutkoppen. In geval van een gasdichte uitvoering, monteer ook pakkingen.
- 2 Monteer de O-ring (2160).
- 3 Monteer de glijlagerbus (3650) en de waaierspie (1860).
- 4 Monteer de oliekeerring (6060) in de zitting en monter de lagersteun (6130) met tapbouten (6120). Plaats onderlegingen (6125) onder de boutkoppen.
- 5 Verwarm, indien mogelijk, de tussenlagerhuizen (3600) op tot 180 °C. Druk vervolgens de glijlagerbussen (3630 en 3650) in de daarvoor bestemde passingen. Dit mag niet te zwaar gaan.
- 6 Monteer de eerste standpijp (5070) aan de steunflens met bouten (5010). Plaats onderlegingen (5015) onder de boutkoppen.
- 7 Monteer een tussenlager (3600) met bouten (5030). Het draadgat voor de pijpnippel (3520) moet naar de zijde van de perspijp wijzen. Plaats onderlegingen (5035) onder de boutkoppen. Monteer de strippen (7140/7150) aan de zijkant van de perspijp.
- 8 Schuif de gehele as in de standpijp. Let op dat de glijlagers niet worden beschadigd!
- 9 In geval de pomp meer dan één tussenlager heeft: Monteer de andere standpijp(en) (5200) en tussenlager(s) (3600) zoals hierboven beschreven.
- 10 Monteer de laatste standpijp (5080). Kijkend vanaf aandrijfzijde moet de gleuf zich aan de linkerzijde bevinden.
- 11 Monteer, indien aanwezig de verloopflens (1150). Kijkend vanaf aandrijfzijde moet de gleuf zich aan de linkerzijde bevinden.
- 12 Monteer het pakkingbusdeksel (1110) met de aansluiting voor de vloeistofsmering naar de uitsparing in de standpijp gericht.
- 13 Monteer de leiding (3560).
- 14 Monteer de complete leiding (3510+3580) en draai de inschroefkoppelingen (3520+3570) vast.
- 15 Monteer de waaier (1120) met de dopmoer (1820).


## 7.8 Montage asafdichtingsgroep S3

Zie figuur 8 en figuur 16 voor verklaring van de positienummers.

- 1 Breng de pakking (2170) aan en monteer de asafdichtingskamer (2100) met behulp van cilinderkopschroeven (2110). Monteer de tapeinden (2040).
- 2 Monteer de pakkingringen (2010) en de lantaarnring (2020). Druk de pakkingringen stuk voor stuk stevig aan met een passend stuk buis. Zorg er voor dat de sneden van de ringen 90° verdraaid ten opzichte van elkaar komen.
- 3 Breng de O-ring (2070) aan in de asbus (2060) en schuif de gland (2030) om de asbus.
- 4 Monteer de asbus, met de borst naar boven. Houdt het einde van de asbus gelijk met de onderzijde van de lantaarnflens, trek dan de asbus 1 mm omhoog en zet deze vast met de stelschroef (2080).
- 5 Druk de gland tegen de laatste ring en draai de pakkingmoeren (2050) beurtelings met de hand aan.

### 7.9 Montage asafdichtingsgroep M2

Zie figuur 9 en figuur 17 voor verklaring van de positienummers.

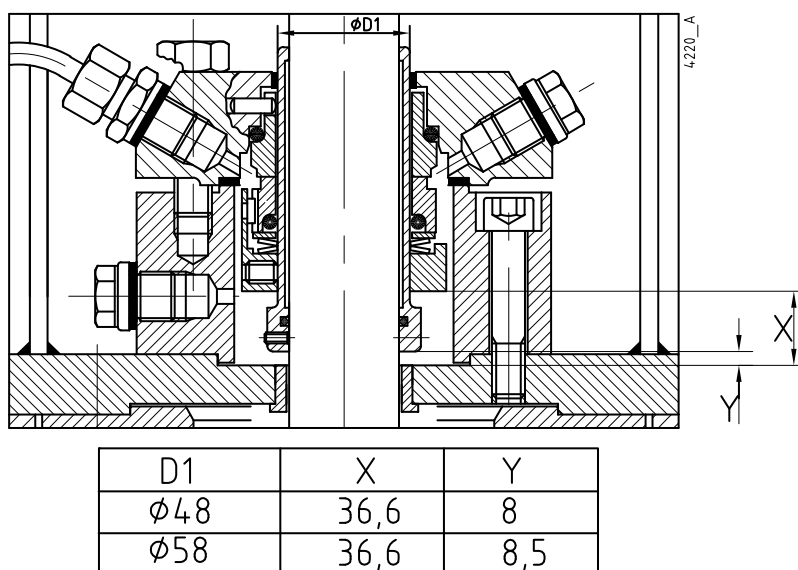


Figuur 13: Montage mechanische asafdichting M2.

- 1 Monteer de smoorbus (2290) in het lantaarnstuk (2000). Gebruik hierbij Loctite 641.
- 2 Breng de O-ring (2320) aan in de asbus (2310) en monteer de asbus, met de borst aan de onderzijde. De afstand tussen de asbus en het lantaarnstuk (2000) moet op maat Y afgesteld worden, zie figuur 13. Zet vervolgens de asbus vast met de stelschroeven (2330).
- 3 Schuif het roterende gedeelte van de mechanische asafdichting (2300) op de asbus. **De O-ring mag niet over de asbus gaan rollen!** Doe er vooraf wat glycerine of siliconenspray op.
- 4 Bevestig de roterende ring van de mechanische asafdichting op de juiste maat X op de asbus, zie figuur 13. Zet vervolgens het roterende gedeelte van de mechanische asafdichting vast met de stelschroef.
- 5 Plaats de pakking (2170) en monteer de asafdichtingskamer (2200) met behulp van cilinderkopschroeven (2210).
- 6 Monteer de borgpen (2360) in het deksel (2340) van de mechanische asafdichting.
- 7 Leg het deksel recht neer en druk de tegenring van de asafdichting er recht in. Gebruik zo nodig een kunststof drukstuk. **Nooit inkloppen!** De uitsparing in de tegenring moet precies over de borgpen vallen, anders wordt de tegenring kapot gedrukt!
- 8 Plaats de pakking (2380) en monteer het deksel van de mechanische asafdichting met behulp van de bouten (2370).
- 9 Monteer eventuele stoppen en pijpkoppelingen.

## 7.10 Montage kogellager

Zie figuur 7 voor verklaring van de positienummers.

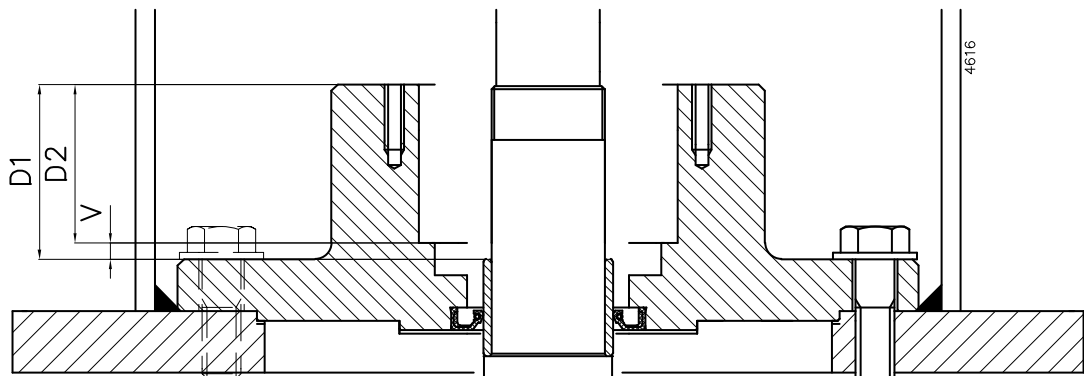

Figuur 14: Bepalen dikte vulringen.

- 1 Breng de oliekeerring (6060) aan in de zitting en monteer het lagerhuis (6130) met behulp van tapbouten (6120). Plaats onderleggingen (6125) onder de boutkoppen.
- 2 Plaats vulplaatjes tussen de rugschoepen (indien geen rugschoepen aanwezig dan vanaf achterplaat) van de waaier en het pakkingbusdeksel. Zie Tabel 5 voor de juiste dikte X van de vulplaatjes. Klem de waaier vast tegen het pakkingbusdeksel met b.v. lijmtangen.

Tabel 5: Dikte X van vulplaatjes.

| Pomptype                   | Dikte vulplaatje X |
|----------------------------|--------------------|
| 32-125 R6 (roestvaststaal) | 2 mm               |
| 32-160 R6 (roestvaststaal) | 2,5 mm             |
| alle andere types          | 0,5 mm             |

- 3 Zie figuur 14. Meet met een dieptemeter vanaf de bovenzijde van het lagerhuis de afstand **D1** tot de binnenring en de afstand **D2** tot de bodem van de kogellagerzitting. Vul het verschil **V** op met behulp van vulringen (6050).
- 4 Plaats het kogellager (6110) en monteer vervolgens de borgring (6105) en de borgmoer (6100). Zet de borgmoer vast. Tik een lip van de borgring in de uitsparing van de borgmoer om deze te borgen.
- 5 Plaats de vulring (6090).
- 6 Monteer het lagerdeksel (6080) met een nieuwe oliekeerring (6020), waarbij de vetnippel (6030) naar rechts is gericht.
- 7 **Verwijder de vulplaatjes!**

## 7.11 Montage lantaarngedeelte met elektromotor

Zie figuur 6 voor verklaring van de positienummers.

- 1 Monteer de spie (6070) in de as en monteer de koppelingshelft (7060) op de as.
- 2 Monteer de andere koppelingshelft (7040) op de elektromotoras en plaats de elektromotor op de flens, met het aansluitkastje op de juiste positie.
- 3 Lijn de elektromotor uit volgens de instructies in paragraaf 3.7 "Koppeling uitlijnen".

**7.12 Montage van de perspijp**

- 1 Monteer het pomphuis (1100), met de eventuele zuigkorf (1160).
- 2 Monteer de flens van de perspijp met de pakking (8030) aan de fundatieplaat.
- 3 Monteer de flens van de perspijp met de pakking (8030) aan het pomphuis.

**De perspijp moet altijd spanningvrij gemonteerd worden!**

- 4 Indien met tussenlagers: Monteer de bevestigingsbeugels (7120) met behulp van bouten (7130) en moeren (7135).
- 5 Monteer de rechte perspijp (8010), of de 90<198> gebogen perspijp (8020) inclusief de pakking (8035) met bevestigingsbouten (8070).
- 6 Uitvoeringen S3 en M2: Monteer de spoelvroeststofleiding (2130 of 2230).



## 8 Afmetingen

De afmetingen vindt u in de meegeleverde datasheet.



## 9 Onderdelen

### 9.1 Bestellen van onderdelen

#### 9.1.1 Bestelformulier

Om onderdelen te bestellen, kunt u gebruik maken van het bestelformulier, dat bij deze handleiding is gevoegd.

U moet op de bestelling altijd de volgende zaken vermelden:


- 1 Uw **adresgegevens**.
- 2 De **aantal**, het **positienummer** en de **omschrijving** van het onderdeel.
- 3 Het **pompnummer**. Het pompnummer is vermeld op het etiket op de voorzijde van deze handleiding en op de naamplaat van de pomp.
- 4 In het geval van afwijkende elektromotorspanning dient u de juiste spanning te vermelden.

#### 9.1.2 Aanbevolen reservedelen

De met een \* gemerkte delen zijn aanbevolen reservedelen.

## 9.2 Pomp met asafdichtingsgroep S0

### 9.2.1 Doorsnedetekening

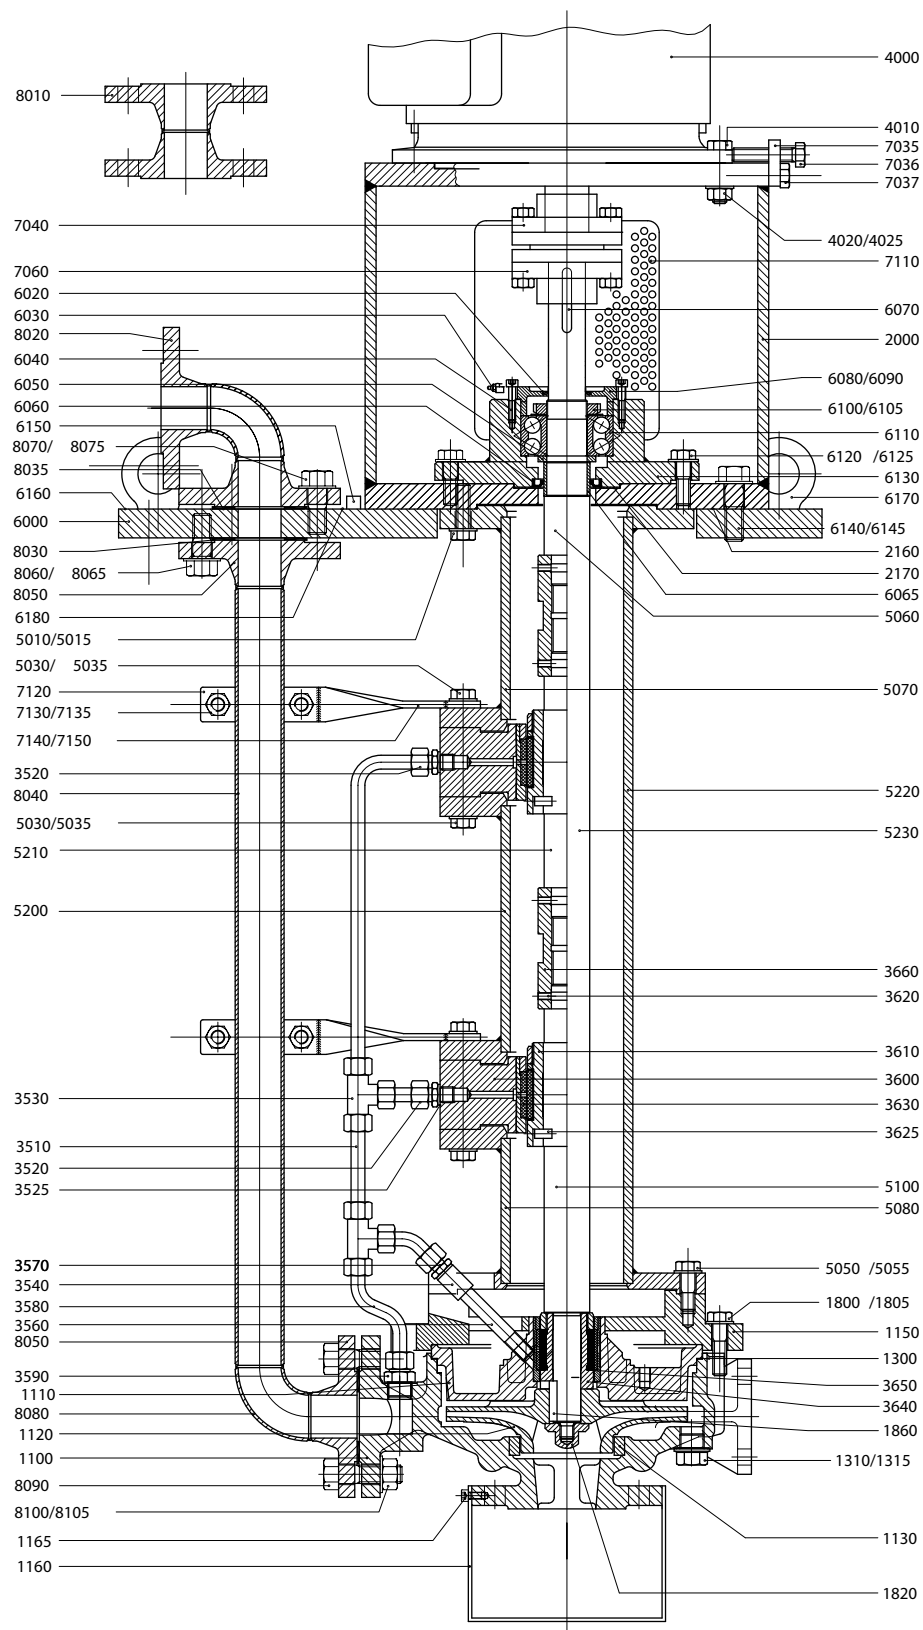

Figuur 15: Pomp met asafdichtingsgroep S0.

## 9.2.2 Stuklijst

| Posnr. | Aantal          |                 |                 | Omschrijving              | Materiaal             |       |                |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|        | A               | B               | C               |                           | G1                    | G2    | R6             |
| 1100   | 1               | 1               | 1               | pomphuis                  | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 1110   | 1               | 1               | 1               | pakkingbusdeksel          | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 1120*  | 1               | 1               | 1               | waaier                    | gietijzer             | brons | roestvaststaal |
| 1130*  | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | slijtring                 | gietijzer             | brons | roestvaststaal |
| 1150   | 1               | 1               | 1               | verloopflens              | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1160   | 1               | 1               | 1               | zuigkorf                  | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1165   | 4               | 4               | 4               | bout                      | roestvaststaal        |       |                |
| 1300*  | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 1310   | 2               | 2               | 2               | stop                      | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1315   | 2 <sup>1)</sup> | 2 <sup>1)</sup> | 2 <sup>1)</sup> | afdichtring               | gylon                 |       |                |
| 1800   | 2)              | 2)              | 2)              | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |
| 1805   | 2)              | 2)              | 2)              | onderlegging              | roestvaststaal        |       |                |
| 1820   | 1               | 1               | 1               | dopmoer                   | roestvaststaal        |       |                |
| 1860*  | 1               | 1               | 1               | spie                      | roestvaststaal        |       |                |
| 2000   | 1               | 1               | 1               | lantaarnstuk              | staal                 |       | roestvaststaal |
| 2160   | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 2170   | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 3510   | -               | 1               | 2               | pijp                      | roestvaststaal        |       |                |
| 3520   | -               | 1               | 2               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3525   | -               | 1               | 2               | afdichtring               | gylon                 |       |                |
| 3530   | -               | 1               | 2               | T-stuk                    | roestvaststaal        |       |                |
| 3540   | 1               | 1               | 1               | sok                       | roestvaststaal        |       |                |
| 3560   | 1               | 1               | 1               | pijpnippel                | roestvaststaal        |       |                |
| 3570   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3580   | 1               | 1               | 1               | pijp                      | roestvaststaal        |       |                |
| 3590   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3600   | -               | 1               | 2               | tussenlager               | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 3610*  | -               | 1               | 2               | glijlagerbus, tussenlager | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3620*  | -               | 9               | 18              | stelschroef               | roestvaststaal        |       |                |
| 3625*  | -               | 1               | 2               | paspen                    | roestvaststaal        |       |                |
| 3630*  | -               | 1               | 2               | glijlager, tussenlager    | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3640*  | 1               | 1               | 1               | glijlager, waaierzijde    | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3650*  | 1               | 1               | 1               | glijlagerbus, waaierzijde | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3660   | -               | 1               | 2               | koppelbus                 | brons                 |       | roestvaststaal |
| 4000   | 1               | 1               | 1               | motor                     | ---                   |       |                |
| 4010   | 3)              | 3)              | 3)              | bout                      | staal                 |       |                |
| 4020   | 3)              | 3)              | 3)              | moer                      | staal                 |       |                |
| 4025   | 3)              | 3)              | 3)              | onderlegging              | staal                 |       |                |
| 5010   | 8               | 8               | 8               | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |
| 5015   | 8               | 8               | 8               | onderlegging              | roestvaststaal        |       |                |
| 5030   | -               | 16              | 32              | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |

| Posnr.             | Aantal |    |    | Omschrijving                 | Materiaal            |                |    |
|--------------------|--------|----|----|------------------------------|----------------------|----------------|----|
|                    | A      | B  | C  |                              | G1                   | G2             | R6 |
| 5045               | -      | 16 | 32 | onderlegging                 | roestvaststaal       |                |    |
| 5050               | 8      | 8  | 8  | tapbout                      | roestvaststaal       |                |    |
| 5055               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                 | roestvaststaal       |                |    |
| 5060               | -      | 1  | 1  | pompas, motorzijde           | roestvaststaal       |                |    |
| 5070               | -      | 1  | 1  | standpijp, motorzijde        | staal                | roestvaststaal |    |
| 5080               | -      | 1  | 1  | standpijp, waaierzijde       | staal                | roestvaststaal |    |
| 5100               | -      | 1  | 1  | pompas, waaierzijde          | roestvaststaal       |                |    |
| 5200               | -      | -  | 1  | standpijp tussen             | staal                | roestvaststaal |    |
| 5210               | -      | -  | 1  | pompas tussen                | roestvaststaal       |                |    |
| 5220               | 1      | -  | -  | standpijp                    | staal                | roestvaststaal |    |
| 5230               | 1      | -  | -  | pompas                       | roestvaststaal       |                |    |
| 6000               | 1      | 1  | 1  | fundatieplaat                | staal                |                |    |
| 6020*              | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                 | NBR/verenstaal       |                |    |
| 6030               | 1      | 1  | 1  | smeernippel                  | gegalvaniseerd staal |                |    |
| 6040               | 4      | 4  | 4  | cilinderkopschroef           | staal                |                |    |
| 6050 <sup>4)</sup> | 1      | 1  | 1  | afstelring                   | staal                |                |    |
| 6060               | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                 | NBR/verenstaal       |                |    |
| 6065               | 1      | 1  | 1  | binnenring                   | roestvaststaal       |                |    |
| 6070               | 1      | 1  | 1  | spie                         | staal                |                |    |
| 6080               | 1      | 1  | 1  | lagerdeksel                  | gietijzer            |                |    |
| 6090               | 1      | 1  | 1  | vulring                      | staal                |                |    |
| 6100               | 1      | 1  | 1  | asmoer                       | staal                |                |    |
| 6105               | 1      | 1  | 1  | borgring                     | staal                |                |    |
| 6110*              | 1      | 1  | 1  | tweerijg<br>hoekcontactlager | ---                  |                |    |
| 6120               | 4      | 4  | 4  | tapbout                      | staal                |                |    |
| 6125               | 4      | 4  | 4  | onderlegging                 | staal                |                |    |
| 6130               | 1      | 1  | 1  | lagerhouder                  | staal                |                |    |
| 6140               | 8      | 8  | 8  | tapbout                      | staal                |                |    |
| 6145               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                 | staal                |                |    |
| 6150               | 1      | 1  | 1  | aardnok                      | koper                |                |    |
| 6160               | 1      | 1  | 1  | nummerplaat                  | roestvaststaal       |                |    |
| 6170               | 4      | 4  | 4  | hijsoog                      | staal                |                |    |
| 6180               | 1      | 1  | 1  | aanduidplaat draairichting   | roestvaststaal       |                |    |
| 7035               | 4      | 4  | 4  | stelnok                      | roestvaststaal       |                |    |
| 7036               | 4      | 4  | 4  | bout                         | roestvaststaal       |                |    |
| 7037               | 8      | 8  | 8  | bout                         | staal                |                |    |
| 7040               | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, motorzijde   | gietijzer/rubber     |                |    |
| 7060               | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, pompzijde    | gietijzer/rubber     |                |    |
| 7110               | 1      | 1  | 1  | beschermkap                  | staal                |                |    |
| 7120               | -      | 2  | 4  | halve kapbeugel              | roestvaststaal       |                |    |
| 7130               | -      | 2  | 4  | bout                         | roestvaststaal       |                |    |
| 7135               | -      | 2  | 4  | moer                         | roestvaststaal       |                |    |

| Posnr. | Aantal |    |    | Omschrijving       | Materiaal      |                |    |
|--------|--------|----|----|--------------------|----------------|----------------|----|
|        | A      | B  | C  |                    | G1             | G2             | R6 |
| 7140   | -      | 1  | 2  | strip              | roestvaststaal |                |    |
| 7150   | -      | 1  | 2  | strip              | roestvaststaal |                |    |
| 8010   | 1      | 1  | 1  | persstuk recht     | staal          | roestvaststaal |    |
| 8020   | 1      | 1  | 1  | persstuk bocht 90° | staal          | roestvaststaal |    |
| 8030   | 2      | 2  | 2  | pakking            | ---            |                |    |
| 8035   | 1      | 1  | 1  | pakking            | ---            |                |    |
| 8040   | 1      | 1  | 1  | pijp               | staal          | roestvaststaal |    |
| 8050   | 2      | 2  | 2  | voorlasflens       | staal          | roestvaststaal |    |
| 8060   | 2)     | 2) | 2) | tapbout            | roestvaststaal |                |    |
| 8065   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging       | roestvaststaal |                |    |
| 8070   | 2)     | 2) | 2) | tapbout            | roestvaststaal |                |    |
| 8075   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging       | roestvaststaal |                |    |
| 8080   | 1      | 1  | 1  | bocht              | staal          | roestvaststaal |    |
| 8090   | 2)     | 2) | 2) | tapbout            | roestvaststaal |                |    |
| 8100   | 2)     | 2) | 2) | moer               | roestvaststaal |                |    |
| 8105   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging       | roestvaststaal |                |    |

A = zonder tussenlager

B = met 1 tussenlager

C = met 2 tussenlagers

1) Indien gemonteerd, afhankelijk van pomptype


2) Aantal 4, 8 of 16, afhankelijk van pomptype

3) Aantal 4 of 8, afhankelijk van motortype

4) Dikte bij montage bepalen.

## 9.3 Pomp met asafdichtingsgroep S3

### 9.3.1 Doorsnedetekening

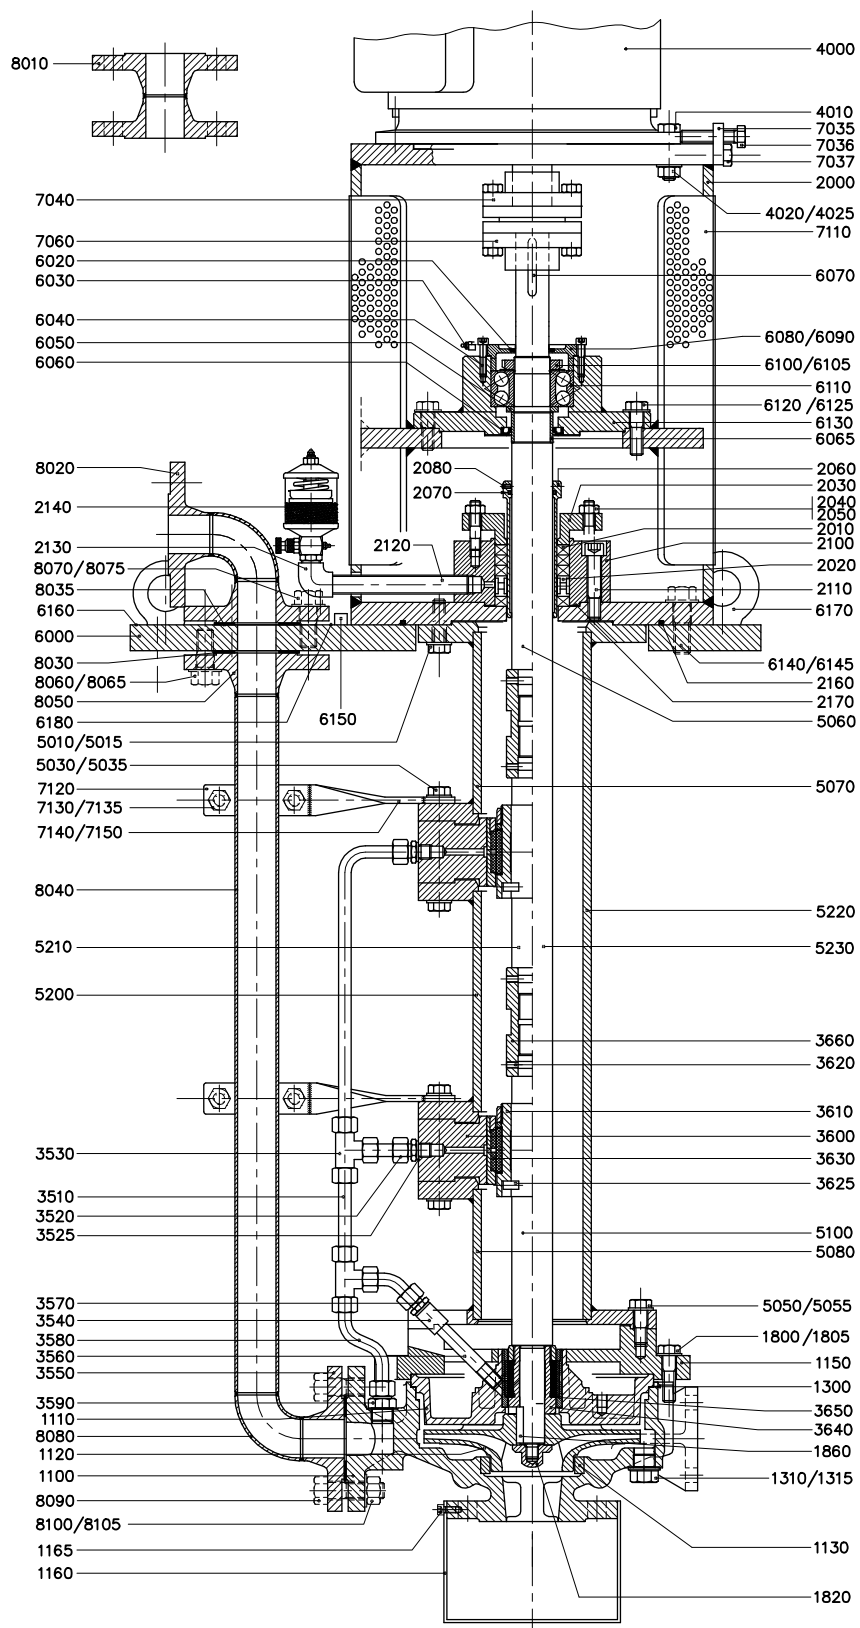

Figuur 16: Pomp met asafdichtingsgroep S3.

## 9.3.2 Stuklijst.

| Posnr. | Aantal          |                 |                 | Omschrijving              | Materiaal             |       |                |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|        | A               | B               | C               |                           | G1                    | G2    | R6             |
| 1100   | 1               | 1               | 1               | pomphuis                  | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 1110   | 1               | 1               | 1               | pakkingbusdeksel          | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 1120*  | 1               | 1               | 1               | waaier                    | gietijzer             | brons | roestvaststaal |
| 1130*  | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | slijtring                 | gietijzer             | brons | roestvaststaal |
| 1150   | 1               | 1               | 1               | verloopflens              | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1160   | 1               | 1               | 1               | zuigkorf                  | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1165   | 4               | 4               | 4               | bout                      | roestvaststaal        |       |                |
| 1300*  | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 1310   | 2               | 2               | 2               | stop                      | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1315   | 2 <sup>1)</sup> | 2 <sup>1)</sup> | 2 <sup>1)</sup> | afdichtring               | gylon                 |       |                |
| 1800   | 2)              | 2)              | 2)              | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |
| 1805   | 2)              | 2)              | 2)              | onderlegging              | roestvaststaal        |       |                |
| 1820   | 1               | 1               | 1               | dopmoer                   | roestvaststaal        |       |                |
| 1860*  | 1               | 1               | 1               | spie                      | roestvaststaal        |       |                |
| 2000   | 1               | 1               | 1               | lantaarnstuk              | staal                 |       | roestvaststaal |
| 2010*  | 4               | 4               | 4               | packing ring              | ---                   |       |                |
| 2020*  | 1               | 1               | 1               | lantern ring              | brons                 |       | roestvaststaal |
| 2030   | 1               | 1               | 1               | gland                     | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 2040   | 2               | 2               | 2               | stud                      | roestvaststaal        |       |                |
| 2050   | 2               | 2               | 2               | moer                      | brass                 |       | roestvaststaal |
| 2060*  | 1               | 1               | 1               | asbus                     | roestvaststaal        |       |                |
| 2070*  | 1               | 1               | 1               | O-ring                    | viton                 |       |                |
| 2080   | 3               | 3               | 3               | stelschroef               | roestvaststaal        |       |                |
| 2100   | 1               | 1               | 1               | asafdichtingskamer        | staal                 |       | roestvaststaal |
| 2110   | 4               | 4               | 4               | cilinderkopschroef        | staal                 |       | roestvaststaal |
| 2120   | 1               | 1               | 1               | pijpnippel                | roestvaststaal        |       |                |
| 2130   | 1               | 1               | 1               | elbow                     | roestvaststaal        |       |                |
| 2140   | 1               | 1               | 1               | grease cup, spring loaded | brass                 |       |                |
| 2160   | 1               | 1               | 1               | O-ring                    | ---                   |       |                |
| 2170   | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 3510   | -               | 1               | 2               | pijp                      | roestvaststaal        |       |                |
| 3520   | -               | 1               | 2               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3525   | -               | 1               | 2               | afdichtring               | gylon                 |       |                |
| 3530   | -               | 1               | 2               | T-stuk                    | roestvaststaal        |       |                |
| 3540   | 1               | 1               | 1               | sok                       | roestvaststaal        |       |                |
| 3560   | 1               | 1               | 1               | pijpnippel                | roestvaststaal        |       |                |
| 3570   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3580   | 1               | 1               | 1               | pijp                      | roestvaststaal        |       |                |
| 3590   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3600   | -               | 1               | 2               | tussenlager               | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 3610*  | -               | 1               | 2               | glijlagerbus, tussenlager | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3620*  | -               | 9               | 18              | stelschroef               | roestvaststaal        |       |                |

| Posnr.             | Aantal |    |    | Omschrijving                 | Materiaal             |                |                |
|--------------------|--------|----|----|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                    | A      | B  | C  |                              | G1                    | G2             | R6             |
| 3625               | -      | 1  | 2  | paspen                       | roestvaststaal        |                |                |
| 3630*              | -      | 1  | 2  | glijlager, tussenlager       | roestvaststaal + SSiC |                |                |
| 3640*              | 1      | 1  | 1  | glijlager, waaierzijde       | roestvaststaal + SSiC |                |                |
| 3650*              | 1      | 1  | 1  | glijlagerbus, waaierzijde    | roestvaststaal + SSiC |                |                |
| 3660               | -      | 1  | 2  | koppelbus                    | brons                 |                | roestvaststaal |
| 4000               | 1      | 1  | 1  | motor                        | ---                   |                |                |
| 4010               | 3)     | 3) | 3) | bout                         | staal                 |                |                |
| 4020               | 3)     | 3) | 3) | moer                         | staal                 |                |                |
| 4025               | 3)     | 3) | 3) | onderlegging                 | staal                 |                |                |
| 5010               | 8      | 8  | 8  | tapbout                      | roestvaststaal        |                |                |
| 5015               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                 | roestvaststaal        |                |                |
| 5030               | -      | 16 | 32 | tapbout                      | roestvaststaal        |                |                |
| 5035               | -      | 16 | 32 | tapbout                      | roestvaststaal        |                |                |
| 5050               | 8      | 8  | 8  | tapbout                      | roestvaststaal        |                |                |
| 5055               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                 | roestvaststaal        |                |                |
| 5060               | -      | 1  | 1  | pompas, motorzijde           | roestvaststaal        |                |                |
| 5070               | -      | 1  | 1  | standpijp,motorzijde         | staal                 | roestvaststaal |                |
| 5080               | -      | 1  | 1  | standpijp, waaierzijde       | staal                 | roestvaststaal |                |
| 5100               | -      | 1  | 1  | pompas, waaierzijde          | roestvaststaal        |                |                |
| 5200               | -      | -  | 1  | standpijp tussen             | staal                 |                | roestvaststaal |
| 5210               | -      | -  | 1  | pompas tussen                | roestvaststaal        |                |                |
| 5220               | 1      | -  | -  | standpijp                    | staal                 |                | roestvaststaal |
| 5230               | 1      | -  | -  | pompas                       | roestvaststaal        |                |                |
| 6000               | 1      | 1  | 1  | fundatieplaat                | staal                 |                |                |
| 6020*              | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                 | NBR/verenstaal        |                |                |
| 6030               | 1      | 1  | 1  | smeernippel                  | gegalvaniseerd staal  |                |                |
| 6040               | 4      | 4  | 4  | cilinderkopschroef           | staal                 |                |                |
| 6050 <sup>4)</sup> | 1      | 1  | 1  | afstelring                   | staal                 |                |                |
| 6060               | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                 | NBR/verenstaal        |                |                |
| 6065               | 1      | 1  | 1  | binnenring                   | roestvaststaal        |                |                |
| 6070               | 1      | 1  | 1  | spie                         | staal                 |                |                |
| 6080               | 1      | 1  | 1  | lagerdeksel                  | gietijzer             |                |                |
| 6090               | 1      | 1  | 1  | vulring                      | staal                 |                |                |
| 6100               | 1      | 1  | 1  | asmoer                       | staal                 |                |                |
| 6105               | 1      | 1  | 1  | borgring                     | staal                 |                |                |
| 6110*              | 1      | 1  | 1  | tweerijg<br>hoekcontactlager | ---                   |                |                |
| 6120               | 4      | 4  | 4  | tapbout                      | staal                 |                |                |
| 6125               | 4      | 4  | 4  | onderlegging                 | staal                 |                |                |
| 6130               | 1      | 1  | 1  | lagerhouder                  | staal                 |                |                |
| 6140               | 8      | 8  | 8  | tapbout                      | staal                 |                |                |
| 6145               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                 | staal                 |                |                |
| 6150               | 1      | 1  | 1  | aardnok                      | koper                 |                |                |

| Posnr. | Aantal |    |    | Omschrijving               | Materiaal        |    |                |
|--------|--------|----|----|----------------------------|------------------|----|----------------|
|        | A      | B  | C  |                            | G1               | G2 | R6             |
| 6160   | 1      | 1  | 1  | nummerplaat                | roestvaststaal   |    |                |
| 6170   | 4      | 4  | 4  | hijsoog                    | staal            |    |                |
| 6180   | 1      | 1  | 1  | aanduidplaat draairichting | roestvaststaal   |    |                |
| 7035   | 4      | 4  | 4  | stelnok                    | roestvaststaal   |    |                |
| 7036   | 4      | 4  | 4  | bout                       | roestvaststaal   |    |                |
| 7037   | 8      | 8  | 8  | bout                       | staal            |    |                |
| 7040   | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, motorzijde | gietijzer/rubber |    |                |
| 7060   | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, pompzijde  | gietijzer/rubber |    |                |
| 7110   | 1      | 1  | 1  | beschermkap                | staal            |    |                |
| 7120   | -      | 2  | 4  | halve kapbeugel            | roestvaststaal   |    |                |
| 7130   | -      | 2  | 4  | bout                       | roestvaststaal   |    |                |
| 7135   | -      | 2  | 4  | moer                       | roestvaststaal   |    |                |
| 7140   | -      | 1  | 2  | strip                      | roestvaststaal   |    |                |
| 7150   | -      | 1  | 2  | strip                      | roestvaststaal   |    |                |
| 8010   | 1      | 1  | 1  | persstuk recht             | staal            |    | roestvaststaal |
| 8020   | 1      | 1  | 1  | persstuk bocht 90°         | staal            |    | roestvaststaal |
| 8030   | 2      | 2  | 2  | pakking                    | ---              |    |                |
| 8035   | 1      | 1  | 1  | pakking                    | ---              |    |                |
| 8040   | 1      | 1  | 1  | pijp                       | staal            |    | roestvaststaal |
| 8050   | 2      | 2  | 2  | voorlasflens               | staal            |    | roestvaststaal |
| 8060   | 2)     | 2) | 2) | tapbout                    | roestvaststaal   |    |                |
| 8065   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging               | roestvaststaal   |    |                |
| 8070   | 2)     | 2) | 2) | tapbout                    | roestvaststaal   |    |                |
| 8075   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging               | roestvaststaal   |    |                |
| 8080   | 1      | 1  | 1  | bocht                      | staal            |    | roestvaststaal |
| 8090   | 2)     | 2) | 2) | tapbout                    | roestvaststaal   |    |                |
| 8100   | 2)     | 2) | 2) | moer                       | roestvaststaal   |    |                |
| 8105   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging               | roestvaststaal   |    |                |

A = zonder tussenlager

B = met 1 tussenlager

C = met 2 tussenlagen

<sup>1)</sup> Indien gemonteerd, afhankelijk van pomptype


<sup>2)</sup> Aantal 4, 8 of 16, afhankelijk van pomptype

<sup>3)</sup> Aantal 4 of 8, afhankelijk van motortype

<sup>4)</sup> Dikte bij montage bepalen.

## 9.4 Pomp met asafdichtingsgroep M2

### 9.4.1 Doorsnedetekening

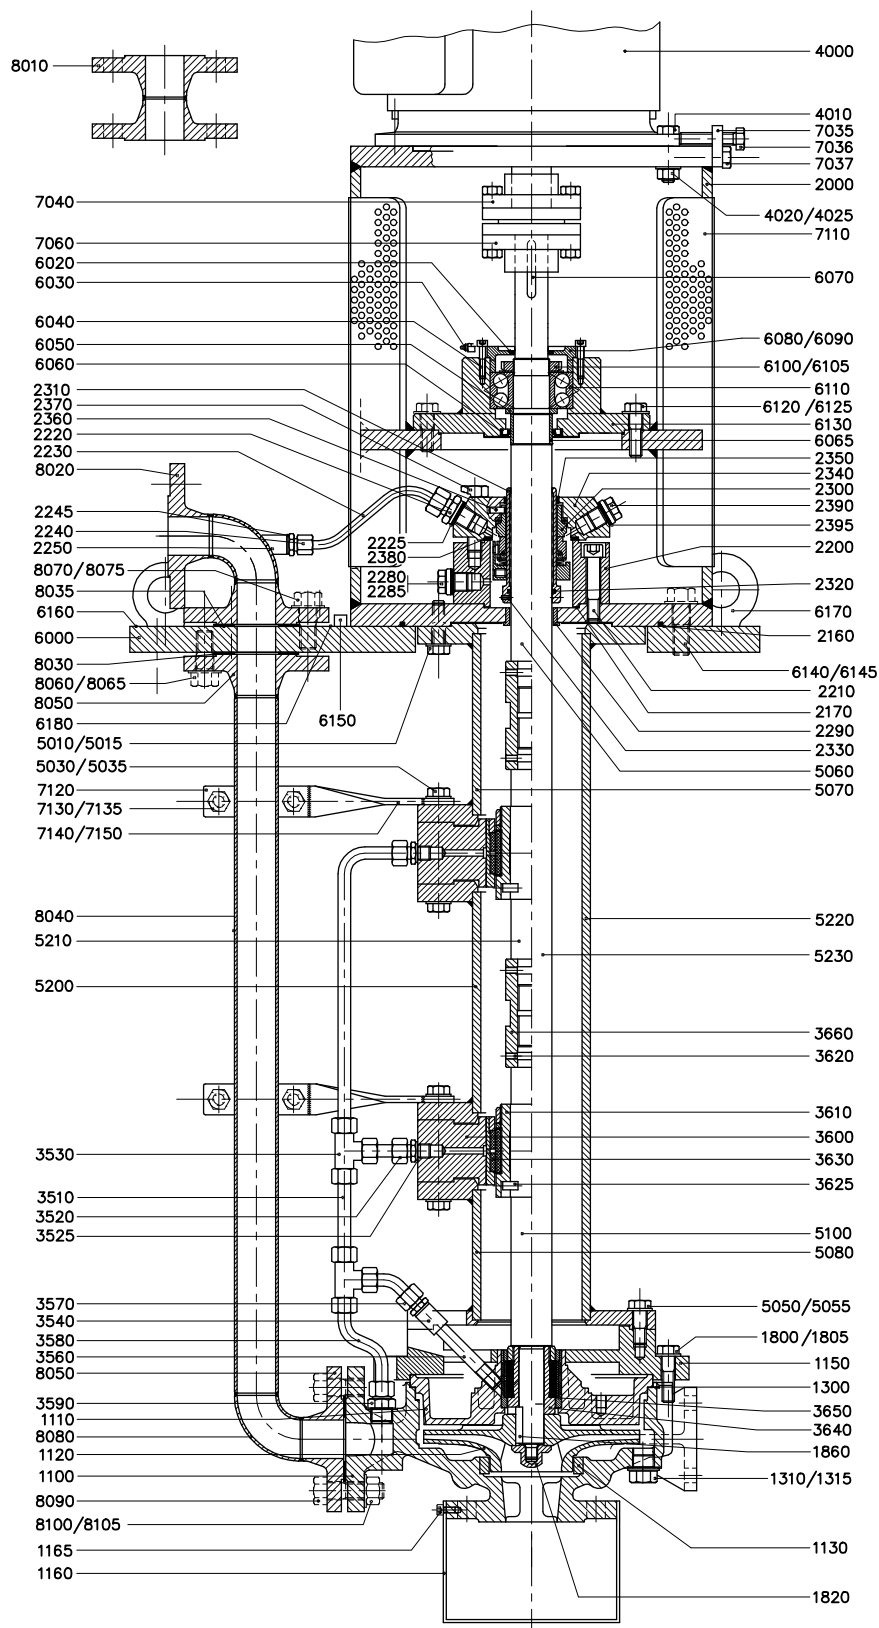

Figuur 17: Pomp met asafdichtingsgroep M2.

## 9.4.2 Stuklijst

| Posnr. | Aantal          |                 |                 | Omschrijving                    | Materiaal      |       |                |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|
|        | A               | B               | C               |                                 | G1             | G2    | R6             |
| 1100   | 1               | 1               | 1               | pomphuis                        | gietijzer      |       | roestvaststaal |
| 1110   | 1               | 1               | 1               | pakkingbusdeksel                | gietijzer      |       | roestvaststaal |
| 1120*  | 1               | 1               | 1               | waaier                          | gietijzer      | brons | roestvaststaal |
| 1130*  | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | slijtring                       | gietijzer      | brons | roestvaststaal |
| 1150   | 1               | 1               | 1               | verloopflens                    | staal          |       | roestvaststaal |
| 1160   | 1               | 1               | 1               | zuigkorf                        | staal          |       | roestvaststaal |
| 1165   | 4               | 4               | 4               | bout                            | roestvaststaal |       |                |
| 1300*  | 1               | 1               | 1               | pakking                         | ---            |       |                |
| 1310   | 2               | 2               | 2               | stop                            | staal          |       | roestvaststaal |
| 1315   | 2 <sup>1)</sup> | 2 <sup>1)</sup> | 2 <sup>1)</sup> | afdichtring                     | gylon          |       |                |
| 1800   | 2)              | 2)              | 2)              | tapbout                         | roestvaststaal |       |                |
| 1805   | 2)              | 2)              | 2)              | onderlegging                    | roestvaststaal |       |                |
| 1820   | 1               | 1               | 1               | dopmoer                         | roestvaststaal |       |                |
| 1860*  | 1               | 1               | 1               | spie                            | roestvaststaal |       |                |
| 2000   | 1               | 1               | 1               | lantaarnstuk                    | staal          |       | roestvaststaal |
| 2160   | 1               | 1               | 1               | O-ring                          | ---            |       |                |
| 2170   | 1               | 1               | 1               | pakking                         | ---            |       |                |
| 2200   | 1               | 1               | 1               | asafdichtingskamer              | staal          |       | roestvaststaal |
| 2210   | 4               | 4               | 4               | cilinderkopschroef              | staal          |       | roestvaststaal |
| 2220   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling              | roestvaststaal |       |                |
| 2225   | 1               | 1               | 1               | afdichtring                     | gylon          |       |                |
| 2230   | 1               | 1               | 1               | pijp                            | roestvaststaal |       |                |
| 2240   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling              | roestvaststaal |       |                |
| 2245   | 1               | 1               | 1               | afdichtring                     | gylon          |       |                |
| 2250   | 1               | 1               | 1               | sok                             | staal          |       | roestvaststaal |
| 2280   | 1               | 1               | 1               | stop                            | staal          |       | roestvaststaal |
| 2285   | 1               | 1               | 1               | afdichtring                     | gylon          |       |                |
| 2290*  | 1               | 1               | 1               | smoorbus                        | brons          |       | roestvaststaal |
| 2300*  | 1               | 1               | 1               | mechanische asafdichting        | ---            |       |                |
| 2310   | 1               | 1               | 1               | asbus                           | roestvaststaal |       |                |
| 2320*  | 1               | 1               | 1               | O-ring                          | viton          |       |                |
| 2330   | 3               | 3               | 3               | stelschroef                     | roestvaststaal |       |                |
| 2340   | 1               | 1               | 1               | deksel mechanische asafdichting | roestvaststaal |       |                |
| 2350*  | 1               | 1               | 1               | smoorbus                        | PTFE           |       |                |
| 2360   | 1               | 1               | 1               | borgpen                         | roestvaststaal |       |                |
| 2370   | 4               | 4               | 4               | tapbout                         | staal          |       | roestvaststaal |
| 2380*  | 1               | 1               | 1               | pakking                         | ---            |       |                |
| 2390   | 1               | 1               | 1               | stop                            | roestvaststaal |       |                |
| 2395   | 1               | 1               | 1               | afdichtring                     | gylon          |       |                |
| 3510   | -               | 1               | 2               | pijp                            | roestvaststaal |       |                |
| 3520   | -               | 1               | 2               | inschroefkoppeling              | roestvaststaal |       |                |
| 3525   | -               | 1               | 2               | afdichtring                     | gylon          |       |                |
| 3530   | -               | 1               | 2               | T-stuk                          | roestvaststaal |       |                |

| Posnr.             | Aantal |    |    | Omschrijving                 | Materiaal             |                |    |
|--------------------|--------|----|----|------------------------------|-----------------------|----------------|----|
|                    | A      | B  | C  |                              | G1                    | G2             | R6 |
| 3540               | 1      | 1  | 1  | sok                          | roestvaststaal        |                |    |
| 3560               | 1      | 1  | 1  | pijpnippel                   | roestvaststaal        |                |    |
| 3570               | 1      | 1  | 1  | inschroefkoppeling           | roestvaststaal        |                |    |
| 3580               | 1      | 1  | 1  | pijp                         | roestvaststaal        |                |    |
| 3590               | 1      | 1  | 1  | inschroefkoppeling           | roestvaststaal        |                |    |
| 3600               | -      | 1  | 2  | tussenlager                  | gietijzer             | roestvaststaal |    |
| 3610*              | -      | 1  | 2  | glijlagerbus, tussenlager    | roestvaststaal + SSiC |                |    |
| 3620*              | -      | 9  | 18 | stelschroef                  | roestvaststaal        |                |    |
| 3625               | -      | 1  | 2  | paspen                       | roestvaststaal        |                |    |
| 3630*              | -      | 1  | 2  | glijlager, tussenlager       | roestvaststaal + SSiC |                |    |
| 3640*              | 1      | 1  | 1  | glijlager, waaierzijde       | roestvaststaal + SSiC |                |    |
| 3650*              | 1      | 1  | 1  | glijlagerbus, waaierzijde    | roestvaststaal + SSiC |                |    |
| 3660               | -      | 1  | 2  | koppelbus                    | brons                 | roestvaststaal |    |
| 4000               | 1      | 1  | 1  | motor                        | ---                   |                |    |
| 4010               | 3)     | 3) | 3) | bout                         | staal                 |                |    |
| 4020               | 3)     | 3) | 3) | moer                         | staal                 |                |    |
| 4025               | 3)     | 3) | 3) | onderlegging                 | staal                 |                |    |
| 5010               | 8      | 8  | 8  | tapbout                      | roestvaststaal        |                |    |
| 5015               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                 | roestvaststaal        |                |    |
| 5030               | -      | 16 | 32 | tapbout                      | roestvaststaal        |                |    |
| 5035               | -      | 16 | 32 | tapbout                      | roestvaststaal        |                |    |
| 5050               | 8      | 8  | 8  | tapbout                      | roestvaststaal        |                |    |
| 5055               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                 | roestvaststaal        |                |    |
| 5060               | -      | 1  | 1  | pompas, motorzijde           | roestvaststaal        |                |    |
| 5070               | -      | 1  | 1  | standpijp, motorzijde        | staal                 | roestvaststaal |    |
| 5080               | -      | 1  | 1  | standpijp, waaierzijde       | staal                 | roestvaststaal |    |
| 5100               | -      | 1  | 1  | pompas, waaierzijde          | roestvaststaal        |                |    |
| 5200               | -      | -  | 1  | standpijp tussen             | staal                 | roestvaststaal |    |
| 5210               | -      | -  | 1  | pompas tussen                | roestvaststaal        |                |    |
| 5220               | 1      | -  | -  | standpijp                    | staal                 | roestvaststaal |    |
| 5230               | 1      | -  | -  | pompas                       | roestvaststaal        |                |    |
| 6000               | 1      | 1  | 1  | fundatieplaat                | staal                 |                |    |
| 6020*              | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                 | NBR/verenstaal        |                |    |
| 6030               | 1      | 1  | 1  | smeernippel                  | gegalvaniseerd staal  |                |    |
| 6040               | 4      | 4  | 4  | cilinderkopschroef           | staal                 |                |    |
| 6050 <sup>4)</sup> | 1      | 1  | 1  | afstelring                   | staal                 |                |    |
| 6060               | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                 | NBR/verenstaal        |                |    |
| 6065               | 1      | 1  | 1  | binnenring                   | roestvaststaal        |                |    |
| 6070               | 1      | 1  | 1  | spie                         | staal                 |                |    |
| 6080               | 1      | 1  | 1  | lagerdeksel                  | gietijzer             |                |    |
| 6090               | 1      | 1  | 1  | vulring                      | staal                 |                |    |
| 6100               | 1      | 1  | 1  | asmoer                       | staal                 |                |    |
| 6105               | 1      | 1  | 1  | borgring                     | staal                 |                |    |
| 6110*              | 1      | 1  | 1  | tweerijg<br>hoekcontactlager | ---                   |                |    |

| Posnr. | Aantal |    |    | Omschrijving               | Materiaal        |                |    |
|--------|--------|----|----|----------------------------|------------------|----------------|----|
|        | A      | B  | C  |                            | G1               | G2             | R6 |
| 6120   | 4      | 4  | 4  | tapbout                    | staal            |                |    |
| 6125   | 4      | 4  | 4  | onderlegging               | staal            |                |    |
| 6130   | 1      | 1  | 1  | lagerhouder                | staal            |                |    |
| 6140   | 8      | 8  | 8  | tapbout                    | staal            |                |    |
| 6145   | 8      | 8  | 8  | onderlegging               | staal            |                |    |
| 6150   | 1      | 1  | 1  | aardnok                    | koper            |                |    |
| 6160   | 1      | 1  | 1  | nummerplaat                | roestvaststaal   |                |    |
| 6170   | 4      | 4  | 4  | hijsoog                    | staal            |                |    |
| 6180   | 1      | 1  | 1  | aanduidplaat draairichting | roestvaststaal   |                |    |
| 7035   | 4      | 4  | 4  | stelnok                    | roestvaststaal   |                |    |
| 7036   | 4      | 4  | 4  | bout                       | roestvaststaal   |                |    |
| 7037   | 8      | 8  | 8  | bout                       | staal            |                |    |
| 7040   | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, motorzijde | gietijzer/rubber |                |    |
| 7060   | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, pompzijde  | gietijzer/rubber |                |    |
| 7110   | 1      | 1  | 1  | beschermkap                | staal            |                |    |
| 7120   | -      | 2  | 4  | halve kapbeugel            | roestvaststaal   |                |    |
| 7130   | -      | 2  | 4  | bout                       | roestvaststaal   |                |    |
| 7135   | -      | 2  | 4  | moer                       | roestvaststaal   |                |    |
| 7140   | -      | 1  | 2  | strip                      | roestvaststaal   |                |    |
| 7150   | -      | 1  | 2  | strip                      | roestvaststaal   |                |    |
| 8010   | 1      | 1  | 1  | persstuk recht             | staal            | roestvaststaal |    |
| 8020   | 1      | 1  | 1  | persstuk bocht 90°         | staal            | roestvaststaal |    |
| 8030   | 2      | 2  | 2  | pakking                    | ---              |                |    |
| 8035   | 1      | 1  | 1  | pakking                    | ---              |                |    |
| 8040   | 1      | 1  | 1  | pijp                       | staal            | roestvaststaal |    |
| 8050   | 2      | 2  | 2  | voorlasflens               | staal            | roestvaststaal |    |
| 8060   | 2)     | 2) | 2) | tapbout                    | roestvaststaal   |                |    |
| 8065   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging               | roestvaststaal   |                |    |
| 8070   | 2)     | 2) | 2) | tapbout                    | roestvaststaal   |                |    |
| 8075   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging               | roestvaststaal   |                |    |
| 8080   | 1      | 1  | 1  | bocht                      | staal            | roestvaststaal |    |
| 8090   | 2)     | 2) | 2) | tapbout                    | roestvaststaal   |                |    |
| 8100   | 2)     | 2) | 2) | moer                       | roestvaststaal   |                |    |
| 8105   | 2)     | 2) | 2) | onderlegging               | roestvaststaal   |                |    |

A = zonder tussenlager

B = met 1 tussenlager

C = met 2 tussenlagers

1) Indien gemonteerd, afhankelijk van pomptype


2) Aantal 4, 8 of 16, afhankelijk van pomptype

3) Aantal 4 of 8, afhankelijk van motortype

4) Dikte bij montage bepalen.

## 9.5 Pomp met asafdichtingsgroep S0, stielgroep 4

### 9.5.1 Doorsnedetekening

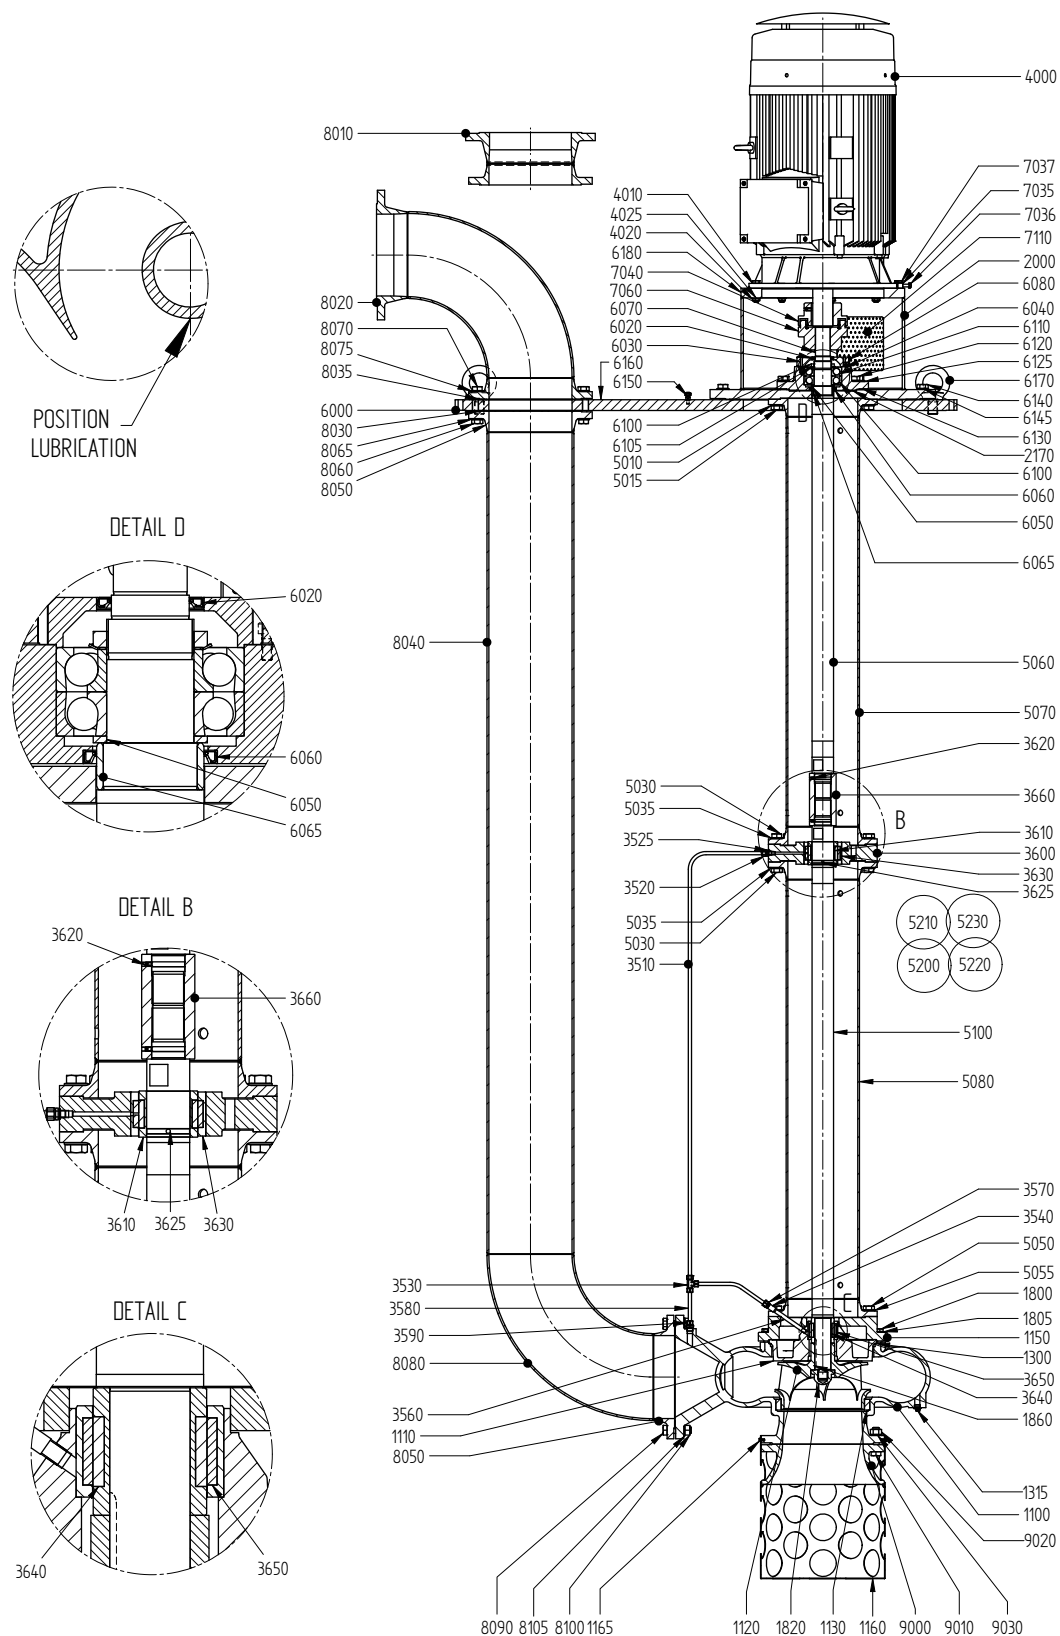

## 9.5.2 Stuklijst

| Posnr. | Aantal          |                 |                 | Omschrijving              | Materiaal             |       |                |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|        | A               | B               | C               |                           | G1                    | G2    | R6             |
| 1100   | 1               | 1               | 1               | pomphuis                  | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 1110   | 1               | 1               | 1               | pakkingbusdeksel          | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 1120*  | 1               | 1               | 1               | waaier                    | gietijzer             | brons | roestvaststaal |
| 1130*  | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | 1 <sup>1)</sup> | slijtring                 | gietijzer             | brons | roestvaststaal |
| 1150   | 1               | 1               | 1               | verloopflens              | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1160   | 1               | 1               | 1               | zuigkorf                  | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1165   | 4               | 4               | 4               | bout                      | roestvaststaal        |       |                |
| 1300*  | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 1310   | 2               | 2               | 2               | stop                      | staal                 |       | roestvaststaal |
| 1800   | 2)              | 2)              | 2)              | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |
| 1805   | 2)              | 2)              | 2)              | onderlegging              | roestvaststaal        |       |                |
| 1820   | 1               | 1               | 1               | dopmoer                   | roestvaststaal        |       |                |
| 1860*  | 1               | 1               | 1               | spie                      | roestvaststaal        |       |                |
| 2000   | 1               | 1               | 1               | lantaarnstuk              | staal                 |       | roestvaststaal |
| 2160   | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 2170   | 1               | 1               | 1               | pakking                   | ---                   |       |                |
| 3510   | -               | 1               | 2               | pijp                      | roestvaststaal        |       |                |
| 3520   | -               | 1               | 2               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3525   | -               | 1               | 2               | afdichtring               | gylon                 |       |                |
| 3530   | -               | 1               | 2               | T-stuk                    | roestvaststaal        |       |                |
| 3540   | 1               | 1               | 1               | sok                       | roestvaststaal        |       |                |
| 3560   | 1               | 1               | 1               | pijpnippel                | roestvaststaal        |       |                |
| 3570   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3580   | 1               | 1               | 1               | pijp                      | roestvaststaal        |       |                |
| 3590   | 1               | 1               | 1               | inschroefkoppeling        | roestvaststaal        |       |                |
| 3600   | -               | 1               | 2               | tussenlager               | gietijzer             |       | roestvaststaal |
| 3610*  | -               | 1               | 2               | glijlagerbus, tussenlager | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3620*  | -               | 9               | 18              | stelschroef               | roestvaststaal        |       |                |
| 3625*  | -               | 2               | 4               | paspen                    | roestvaststaal        |       |                |
| 3630*  | -               | 1               | 2               | glijlager, tussenlager    | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3640*  | 1               | 1               | 1               | glijlager, waaierzijde    | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3650*  | 1               | 1               | 1               | glijlagerbus, waaierzijde | roestvaststaal + SSiC |       |                |
| 3660   | -               | 1               | 2               | koppelbus                 | brons                 |       | roestvaststaal |
| 4000   | 1               | 1               | 1               | motor                     | ---                   |       |                |
| 4010   | 3)              | 3)              | 3)              | bout                      | staal                 |       |                |
| 4020   | 3)              | 3)              | 3)              | moer                      | staal                 |       |                |
| 4025   | 3)              | 3)              | 3)              | onderlegging              | staal                 |       |                |
| 5010   | 12              | 12              | 12              | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |
| 5015   | 12              | 12              | 12              | onderlegging              | roestvaststaal        |       |                |
| 5030   | -               | 24              | 48              | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |
| 5045   | -               | 24              | 48              | onderlegging              | roestvaststaal        |       |                |
| 5050   | 12              | 12              | 12              | tapbout                   | roestvaststaal        |       |                |

| Posnr.             | Aantal |    |    | Omschrijving                | Materiaal            |    |                |
|--------------------|--------|----|----|-----------------------------|----------------------|----|----------------|
|                    | A      | B  | C  |                             | G1                   | G2 | R6             |
| 5055               | 12     | 12 | 12 | onderlegging                | roestvaststaal       |    |                |
| 5060               | -      | 1  | 1  | pompas, motorzijde          | staal                |    | roestvaststaal |
| 5070               | -      | 1  | 1  | standpijp, motorzijde       | staal                |    | roestvaststaal |
| 5080               | -      | 1  | 1  | standpijp, waaierzijde      | staal                |    | roestvaststaal |
| 5100               | -      | 1  | 1  | pompas, waaierzijde         | staal                |    | roestvaststaal |
| 5200               | -      | -  | 1  | standpijp tussen            | staal                |    | roestvaststaal |
| 5210               | -      | -  | 1  | pompas tussen               | staal                |    | roestvaststaal |
| 5220               | 1      | -  | -  | standpijp                   | staal                |    | roestvaststaal |
| 5230               | 1      | -  | -  | pompas                      | staal                |    | roestvaststaal |
| 6000               | 1      | 1  | 1  | fundatieplaat               | staal                |    |                |
| 6020*              | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                | NBR/verenstaal       |    |                |
| 6030               | 1      | 1  | 1  | smeernippel                 | gegalvaniseerd staal |    |                |
| 6040               | 4      | 4  | 4  | cilinderkopschroef          | staal                |    |                |
| 6050 <sup>4)</sup> | 1      | 1  | 1  | afstelring                  | staal                |    |                |
| 6060               | 1      | 1  | 1  | oliekeerring                | NBR/verenstaal       |    |                |
| 6065               | 1      | 1  | 1  | binnenring                  | roestvaststaal       |    |                |
| 6070               | 1      | 1  | 1  | spie                        | staal                |    |                |
| 6080               | 1      | 1  | 1  | lagerdeksel                 | gietijzer            |    |                |
| 6100               | 1      | 1  | 1  | asmoer                      | staal                |    |                |
| 6105               | 1      | 1  | 1  | borgring                    | staal                |    |                |
| 6110*              | 2      | 2  | 2  | enkelrijig hoekcontactlager | ---                  |    |                |
| 6120               | 4      | 4  | 4  | tapbout                     | staal                |    |                |
| 6125               | 4      | 4  | 4  | onderlegging                | staal                |    |                |
| 6130               | 1      | 1  | 1  | lagerhouder                 | staal                |    |                |
| 6140               | 8      | 8  | 8  | tapbout                     | staal                |    |                |
| 6145               | 8      | 8  | 8  | onderlegging                | staal                |    |                |
| 6150               | 1      | 1  | 1  | aardnok                     | koper                |    |                |
| 6160               | 1      | 1  | 1  | nummerplaat                 | roestvaststaal       |    |                |
| 6170               | 4      | 4  | 4  | hijsoog                     | staal                |    |                |
| 6180               | 1      | 1  | 1  | aanduidplaat draairichting  | roestvaststaal       |    |                |
| 7035               | 4      | 4  | 4  | stelnok                     | roestvaststaal       |    |                |
| 7036               | 4      | 4  | 4  | bout                        | roestvaststaal       |    |                |
| 7037               | 8      | 8  | 8  | bout                        | staal                |    |                |
| 7040               | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, motorzijde  | gietijzer/rubber     |    |                |
| 7060               | 1      | 1  | 1  | koppelinghelft, pompzijde   | gietijzer/rubber     |    |                |
| 7110               | 1      | 1  | 1  | beschermkap                 | staal                |    |                |
| 8010               | 1      | 1  | 1  | persstuk recht              | staal                |    | roestvaststaal |
| 8020               | 1      | 1  | 1  | persstuk bocht 90°          | staal                |    | roestvaststaal |
| 8030               | 2      | 2  | 2  | pakking                     | ---                  |    |                |
| 8035               | 1      | 1  | 1  | pakking                     | ---                  |    |                |
| 8040               | 1      | 1  | 1  | pijp                        | staal                |    | roestvaststaal |
| 8050               | 2      | 2  | 2  | voorlasflens                | staal                |    | roestvaststaal |

| Posnr.             | Aantal |    |    | Omschrijving | Materiaal      |                |    |
|--------------------|--------|----|----|--------------|----------------|----------------|----|
|                    | A      | B  | C  |              | G1             | G2             | R6 |
| 8060               | 2)     | 2) | 2) | tapbout      | roestvaststaal |                |    |
| 8065               | 2)     | 2) | 2) | onderlegging | roestvaststaal |                |    |
| 8070               | 2)     | 2) | 2) | tapbout      | roestvaststaal |                |    |
| 8075               | 2)     | 2) | 2) | onderlegging | roestvaststaal |                |    |
| 8080               | 1      | 1  | 1  | bocht        | staal          | roestvaststaal |    |
| 8090               | 2)     | 2) | 2) | tapbout      | roestvaststaal |                |    |
| 8100               | 2)     | 2) | 2) | moer         | roestvaststaal |                |    |
| 8105               | 2)     | 2) | 2) | onderlegging | roestvaststaal |                |    |
| 9000 <sup>5)</sup> | 1      | 1  | 1  | bellmouth    | roestvaststaal |                |    |
| 9010 <sup>5)</sup> | 4      | 4  | 4  | tapbout      | roestvaststaal |                |    |
| 9020 <sup>5)</sup> | 4      | 4  | 4  | moer         | roestvaststaal |                |    |
| 9030 <sup>5)</sup> | 4      | 4  | 4  | onderlegging | roestvaststaal |                |    |

A = zonder tussenlager

B = met 1 tussenlager

C = met 2 tussenlagers

1) Indien gemonteerd, afhankelijk van pomptype

2) Aantal 4, 8 of 16, afhankelijk van pomptype

3) Aantal 4 of 8, afhankelijk van motortype

4) Dikte bij montage bepalen

5) Beschikbaar op aanvraag.



## 10 Technische gegevens

### 10.1 Vetsoorten

Tabel 6: Aanbevolen vetsoorten volgens de classificatie NLGI-3.

|            |                    |
|------------|--------------------|
| CASTROL    | Spheerol AP3       |
| CHEVRON    | MultifaK Premium 3 |
| EXXONMOBIL | Beacon EP 3        |
|            | Mobilux EP 3       |
| SHELL      | Gadus S2 V100 3    |
| SKF        | LGMT 3             |
| TOTAL      | Total Lical EP 2   |

### 10.2 Aanbevolen smeermiddelen voor montage

Aanbevolen montagemiddel voor koppelbussen voor pompas:

- 'Never Seez'

Aanbevolen vetsoorten voor invetten stopbuspakkingringen:

- Foliac Cup grease (grafietvet)
- MolyCote BR2 (grafietvet)
- siliconenvet

### 10.3 Aanbevolen vloeibare borgingsmiddelen

Tabel 7: Aanbevolen vloeibare borgingsmiddelen.

| Omschrijving           | Borgingsmiddel |
|------------------------|----------------|
| dopmoer (1820)         | Loctite 243    |
| smoorbus (2290)/(2350) | Loctite 641    |
| slijtring (1130)       |                |

## 10.4 Aanhaalmomenten

### 10.4.1 Aanhaalmomenten voor bouten en moeren

Tabel 8: Aanhaalmomenten voor bouten en moeren.

| Materiaal | 8.8                | A2, A4 |
|-----------|--------------------|--------|
| Draad     | Aanhaalmoment [Nm] |        |
| M6        | 9                  | 6      |
| M8        | 20                 | 14     |
| M10       | 40                 | 25     |
| M12       | 69                 | 43     |
| M16       | 168                | 105    |
| M20       | 325                | 180    |

### 10.4.2 Aanhaalmomenten voor dopmoer

Tabel 9: Aanhaalmomenten voor dopmoer (1820).

| Maat               | Aanhaalmoment [Nm] |
|--------------------|--------------------|
| M12 (stoelgroep 1) | 43                 |
| M16 (stoelgroep 2) | 105                |
| M24 (stoelgroep 3) | 220                |
| M36 (stoelgroep 4) | 510                |

### 10.5 Inzetgebied

Tabel 10: Maximum toerental en maximum werkdruk.

| CS       | Max. toerental<br>[min <sup>-1</sup> ] |      | Max. werkdruk [bar]<br>bij 50°C |    |
|----------|----------------------------------------|------|---------------------------------|----|
|          | X1                                     | X2   | X1                              | X2 |
| 32-125   | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 32C-125  | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 32-160   | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 32A-160  | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 32C-160  | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 32-200   | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 32C-200  | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 32-250   | 3000                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 40C-125  | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 40C-160  | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 40C-200  | 3600                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 40-250   | 3000                                   | 3600 | 16                              | 16 |
| 40A-315  | 1800                                   | 3000 | 16                              | 16 |
| 50C-125  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 50C-160  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 50C-200  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 50-250   | 3000                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 50-315   | 1800                                   | 3000 | 16                              | 16 |
| 65C-125  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 65C-160  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 65C-200  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 65A-250  | 3000                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 65-315   | 1800                                   | 3000 | 10                              | 16 |
| 80C-160  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 80C-200  | 3600                                   | 3600 | 10                              | 16 |
| 80-250   | 3000                                   | 3000 | 10                              | 16 |
| 80A-250  | 3000                                   | 3000 | 10                              | 16 |
| 80-315   | 1800                                   | 3000 | 10                              | 16 |
| 80-400   | 1800                                   | 1800 | 16                              | 16 |
| 100-160  | 3600                                   |      | 6                               |    |
| 100C-200 | 3000                                   | 3000 | 16                              | 16 |
| 100C-250 | 3000                                   | 3000 | 16                              | 16 |
| 100-315  | 1800                                   | 1800 | 16                              | 16 |
| 100-400  | 1800                                   | 1800 | 16                              | 16 |
| 125-125  | 1800                                   |      | 6                               |    |
| 125-250  | 1800                                   | 1800 | 16                              | 16 |
| 125-315  | 1800                                   | 1800 | 16                              | 16 |
| 125-400  | 1800                                   | 1800 | 16                              | 16 |
| 125-500  | 1500                                   |      | 10                              |    |

Tabel 10: Maximum toerental en maximum werkdruk.

| CS       | Max. toerental<br>[min <sup>-1</sup> ] |      | Max. werkdruk [bar]<br>bij 50°C |    |
|----------|----------------------------------------|------|---------------------------------|----|
|          | X1                                     | X2   | X1                              | X2 |
| 150-125  | 1800                                   |      | 6                               |    |
| 150-160  | 1800                                   |      | 6                               |    |
| 150-200  | 1800                                   |      | 6                               |    |
| 150-250  | 1800                                   |      | 6                               |    |
| 150-315  | 1500                                   |      | 10                              | 16 |
| 150-400  | 1500                                   | 1500 | 10                              | 16 |
| 150B-400 | 1800                                   |      | 10                              |    |
| 150-500  | 1500                                   |      | 10                              |    |
| 200-200  | 1800                                   |      | 6                               | 16 |
| 200-250  | 2400                                   |      | 10                              |    |
| 200-315  | 2400                                   |      | 10                              |    |
| 200-400  | 1700                                   |      | 10                              |    |
| 250-200  | 1800                                   |      | 6                               | 16 |
| 250-250  | 1900                                   |      | 10                              |    |
| 250-315  | 2000                                   |      | 6                               |    |
| 300-250  | 1500                                   |      | 10                              |    |
| 300-315  | 1500                                   |      | 10                              |    |

## 10.6 Maximum toelaatbare werkdruk

Tabel 11: Max. toelaatbare werkdruk [bar].

| Materialen |    | Maximum<br>systeemdruk<br>[bar] | Max. temperatuur [°C] |     |      |
|------------|----|---------------------------------|-----------------------|-----|------|
|            |    |                                 | 50                    | 120 | 150  |
| G          | X1 | 10                              | 10                    | 10  | 9    |
|            | X2 | 16                              | 16                    | 16  | 14,4 |
| R          | X2 | 16                              | 16                    | 14  | 13   |

Testdruk: 1,5 x max. werkdruk.

Tabel 12: Maximum inzetgebied van de asafdichtingen.

| Asafdichtingsgroep | Max. toelaatbare<br>werkdruk [bar] | Max. temperatuur [°C] |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| S0                 | 16                                 | 105                   |
| S3                 | 16                                 | 105                   |
| M2                 | 16                                 | 160 *                 |

\* Hogere temperaturen in overleg. E.e.a. is afhankelijk van de te verpompen vloeistof




Bij de asafdichtingsgroep S0 is een overdruk tot 0,5 bar in de zuigput of tank toegestaan.

### 10.7 Vloeistofniveau

Een goede werking van de pomp vereist een voldoende hoog vloeistofniveau. Wanneer namelijk het vloeistofniveau te laag mocht zijn bestaat het gevaar dat lucht wordt aangezogen. Er ontstaat dan het zogenaamde "vortex-effect". Niet alleen de prestatie van de pomp zal hierdoor verminderen maar er kan ook ernstige schade aan de pomp ontstaan vanwege trillingen, cavitatie of onvoldoende smering van het glijlager. Het "vortex-effect" treedt op wanneer de instroomsnelheid in de pomp dermate hoog is dat sterke wervelingen in de vloeistof ontstaan ("draaikolken").


In de maatschets is de maat  $m_p$  als minimum vloeistofniveau aangegeven waarbij de pomp gestart mag worden (bij gesloten persafsluiter). De waaier en eventueel het onderste glijlager zijn dan voldoende ver in de vloeistof geplaatst. Echter in de onderstaande grafiek is het vereiste vloeistof t.o.v. de pompinlaatopening aangegeven in functie van de capaciteit en de inlaatdiameter van de pomp. Afhankelijk van het werkpunt van de pomp moet dus rekening worden gehouden met dit minimum vloeistofniveau.

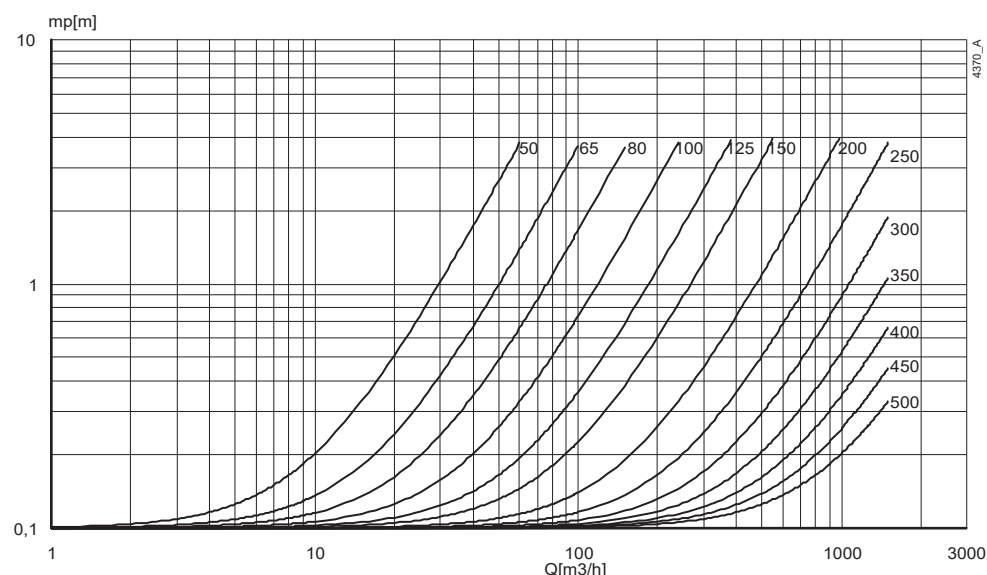


Figuur 19: Minimum vloeistofniveau als functie van de capaciteit en de inlaatdiameter.

## 10.8 Geluidgegevens

### 10.8.1 Geluid als functie van het pompvermogen

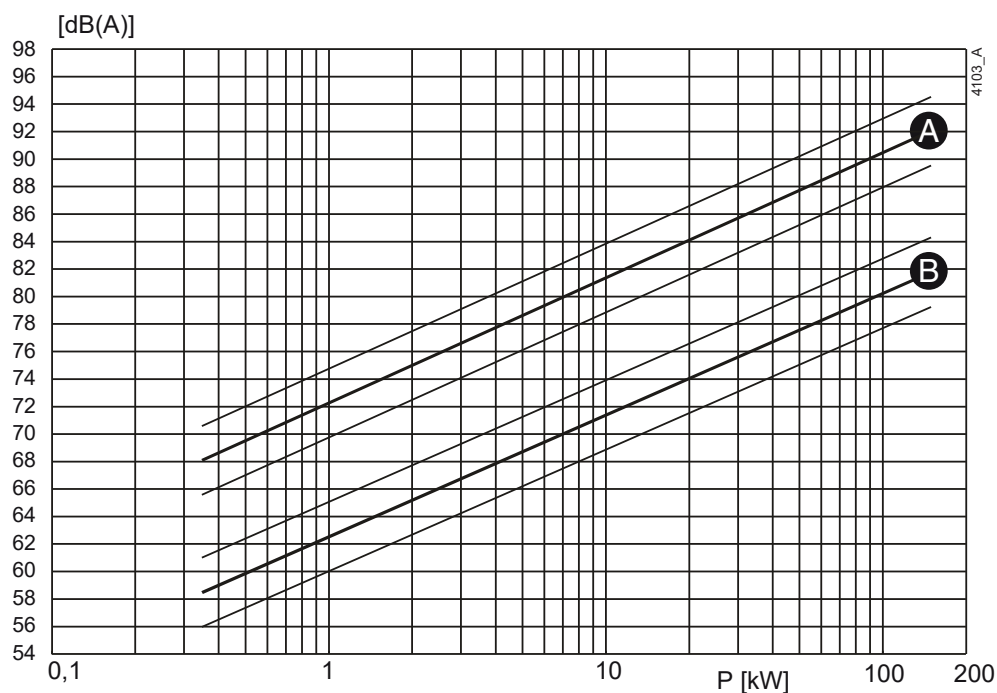


Figuur 20: Geluid als functie van het pompvermogen bij 1450 min<sup>-1</sup>  
A = geluidsvermogeniveau, B = geluidsdruk niveau.

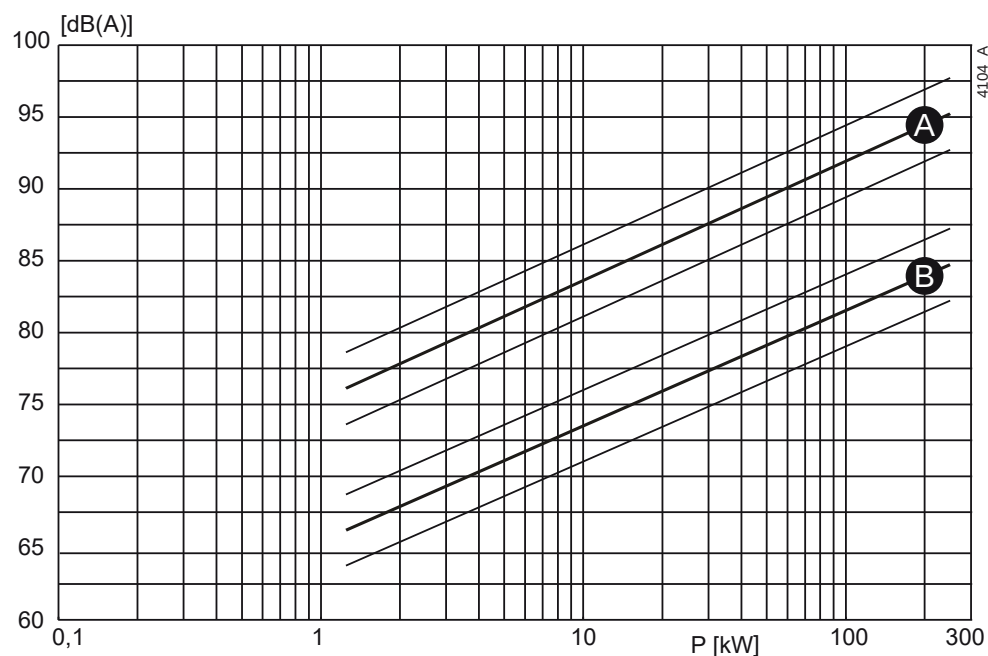

Figuur 21: Geluid als functie van het pompvermogen bij 2900 min<sup>-1</sup>  
A = geluidsvermogeniveau, B = geluidsdruk niveau.

## 10.8.2 Geluidsniveau van de totale pompunit

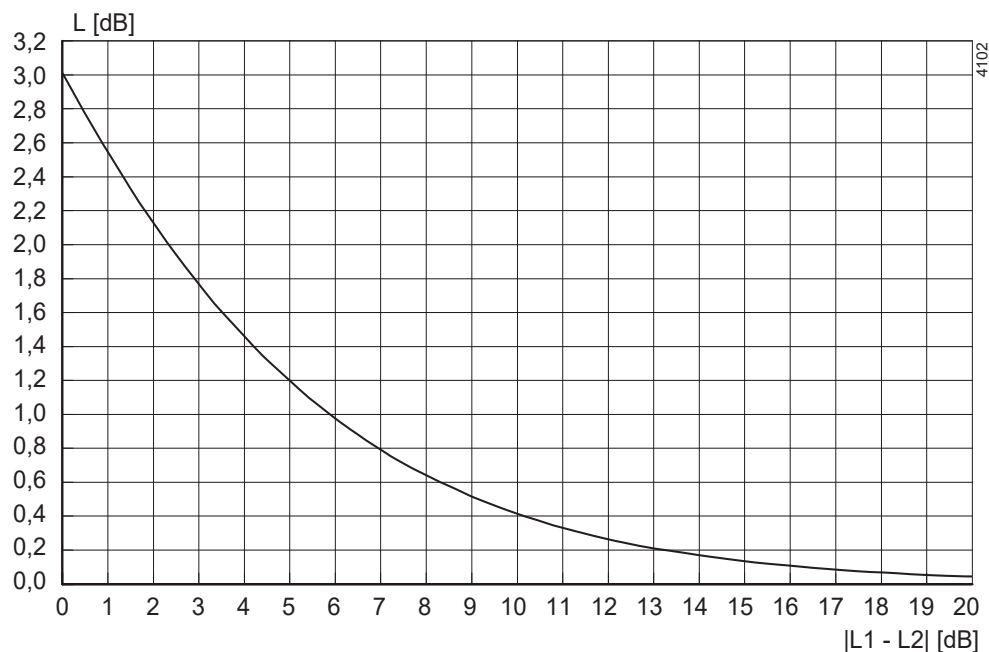

Figuur 22: Geluidsniveau van de totale pompunit.

Om het geluidsniveau van de totale pompunit te bepalen, moet het geluidsniveau van de motor bij dat van de pomp opgeteld worden. Dit kan op eenvoudige wijze met behulp van bovenstaande grafiek.

- 1 Bepaal het geluidsniveau ( $L_1$ ) van de pomp, zie figuur 20 of figuur 21.
- 2 Bepaal het geluidsniveau ( $L_2$ ) van de motor, zie de documentatie van de motor.
- 3 Bepaal het verschil tussen beide niveaus  $|L_1 - L_2|$ .
- 4 Zoek de verschilwaarde op de  $|L_1 - L_2|$ -as en ga omhoog tot aan de grafiek.
- 5 Ga van de grafiek naar links naar de  $L$ [dB]-as en lees hier de waarde af.
- 6 Tel de gevonden waarde op bij het hoogste van beide geluidsniveaus ( $L_1$  of  $L_2$ ).

Voorbeeld:

- 1 Pomp 75 dB; motor 78 dB.
- 2  $|75-78| = 3$  dB.
- 3 3 dB op de X-as = 1,75 dB op de Y-as.
- 4 Hoogste geluidsniveau + 1,75 dB = 78 + 1,75 = 79,75 dB.



# Index

## A

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Aanbevolen smeermiddelen .....              | 61 |
| Aanbevolen vetsoorten .....                 | 61 |
| Aanbevolen vloeibare borgingsmiddelen ..... | 61 |
| Aanhaalmomenten                             |    |
| voor bouten en moeren .....                 | 62 |
| voor dopmoer .....                          | 62 |

## B

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Bearing groups .....           | 14 |
| Benoemen onderdelen .....      | 27 |
| Bestel-faxformulier .....      | 12 |
| Bestelinstructies .....        | 12 |
| Bestellen van onderdelen ..... | 12 |

## C

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Constructie .....          | 14 |
| asafdichting .....         | 15 |
| dompelgedeelte .....       | 14 |
| droge gedeelte .....       | 14 |
| lagering .....             | 15 |
| pomphuis/waaier .....      | 14 |
| Constructievarianten ..... | 27 |
| Conventies .....           | 35 |

## D

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Dagelijks onderhoud .....      | 23 |
| mechanische asafdichting ..... | 23 |
| stopbuspakking .....           | 23 |
| Dompelgedeelte                 |    |
| met tussenlagers .....         | 35 |
| montage .....                  | 35 |
| zonder tussenlagers .....      | 35 |
| Draairichting                  |    |
| controleren .....              | 18 |

## E

|                  |    |
|------------------|----|
| Elektromotor     |    |
| aansluiten ..... | 18 |

## G

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Geluid .....         | 22, 24 |
| Geluidgegevens ..... | 66     |

## H

|                  |    |
|------------------|----|
| Hergebruik ..... | 15 |
| Hijzen .....     | 11 |
| Hijsoog .....    | 11 |

## I

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Inspectie         |        |
| pomp .....        | 21     |
| Installatie       |        |
| montage .....     | 18     |
| plaatsing .....   | 18     |
| samenbouwen ..... | 18     |
| Inzetgebied ..... | 15, 63 |

## K

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kogellager               |    |
| demontage .....          | 30 |
| montage .....            | 38 |
| Koppeling                |    |
| uitlijntoleranties ..... | 20 |

## L

|                   |    |
|-------------------|----|
| Lagers            |    |
| smering .....     | 23 |
| Lantaarngedeelte  |    |
| montage .....     | 38 |
| Leidingwerk ..... | 20 |

## M

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Max. allowable working pressure ..... | 64 |
| Mechanische asafdichting .....        | 22 |
| Mechanische asafdichting M2           |    |
| demontage .....                       | 31 |
| montage .....                         | 37 |

## **O**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Omgeving .....            | 17     |
| Omgevingsinvloeden .....  | 24     |
| Onderhoudspersoneel ..... | 9      |
| Opslag .....              | 10, 12 |
| Opstarten .....           | 21     |

## **P**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Perspijp                              |    |
| montage .....                         | 39 |
| Pomp unit                             |    |
| afkoppelen .....                      | 28 |
| Pompas                                |    |
| demontage .....                       | 33 |
| montage .....                         | 35 |
| Pompbeschrijving .....                | 13 |
| Pomphuis                              |    |
| demontage .....                       | 32 |
| Pompunit                              |    |
| gereedmaken voor inbedrijfstelling .. | 21 |
| Positienummers .....                  | 27 |

## **S**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Serienummer .....             | 14     |
| Slijtring                     |        |
| demontage .....               | 34     |
| montage .....                 | 34     |
| Smeermiddelen .....           | 61     |
| Smering .....                 | 23     |
| Speciaal gereedschap .....    | 27     |
| Spoelvloeistof .....          | 23     |
| Standpijp                     |        |
| demontage .....               | 33     |
| montage .....                 | 35, 36 |
| Statische elektriciteit ..... | 17     |
| Stopbuspakking                |        |
| afstellen .....               | 22     |
| Stopbuspakking S3             |        |
| demontage .....               | 30     |
| montage .....                 | 36     |
| vervangen .....               | 31     |
| Storing .....                 | 24     |

## **T**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Technisch personeel ..... | 9  |
| Toepassing .....          | 14 |
| Transport .....           | 10 |
| Tussenlagers              |    |
| demontage .....           | 33 |
| Typeaanduiding .....      | 13 |

## **V**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Veiligheid .....             | 17 |
| Veiligheidsmaatregelen ..... | 27 |
| Verschroten .....            | 15 |

|                  |    |
|------------------|----|
| Vetsoorten ..... | 61 |
|------------------|----|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Vloeistof             |        |
| aftappen .....        | 28     |
| Vloeistofniveau ..... | 21, 65 |

## **W**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Waaier               |    |
| demontage .....      | 32 |
| Werkschakelaar ..... | 18 |

## Bestelformulier voor reservedelen

|              |  |
|--------------|--|
| <b>FAX</b>   |  |
| <b>ADRES</b> |  |

U wordt verzocht om het bestelformulier **volledig in te vullen** en te **ondertekenen**.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Besteldatum:</b>    |  |
| <b>Uw ordernummer:</b> |  |
| <b>Pomptype:</b>       |  |
| <b>Uitvoering:</b>     |  |

| Aantal | Pos.Nr | Onderdeel | Pompnummer |
|--------|--------|-----------|------------|
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |
|        |        |           |            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Afleveradres:</b> | <b>Factuuradres:</b> |
|                      |                      |
|                      |                      |
|                      |                      |

|                      |                      |                  |
|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Besteld door:</b> | <b>Handtekening:</b> | <b>Telefoon:</b> |
|                      |                      |                  |



# › Johnson Pump®



## CombiSump

Verticale dompelpomp volgens ISO 2858, EN 733, API 610

### SPXFLOW®

Dr. A. F. Philipsweg 51  
9403 AD Assen  
Nederland

Tel: + 31 (0) 592 37 67 67  
Fax: + 31 (0) 592 37 67 60  
E: [johnson-pump.nl@spxflow.com](mailto:johnson-pump.nl@spxflow.com)

**[www.spxflow.com/johnson-pump](http://www.spxflow.com/johnson-pump)**

Bij SPX FLOW, Inc. verbeteren en onderzoeken continu. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ISSUED 01/2023  
Revisie: CS/NL (2502) 5.6

Copyright © 2022 SPX FLOW, Inc.